

ASSOCIATION EAU TOURAINE
5 RUE DES PERVENCHES
37 300 JOUÉ-LÈS-TOURS

Décembre 2023

eau-touraine@laposte.net

<https://www.eau-touraine.fr/>

ANALYSE DES RAPPORTS ANNUELS 2022 SUR L'EAU DE TOURS-MÉTROPOLE-VAL-DE-LOIRE

PRÉSENTATION

Depuis près de 10 ans, l'association Eau-Touraine milite pour que l'eau potable soit un bien commun de l'Humanité et que sa gestion soit assurée dans le cadre d'un service public local, soucieux de la protection de l'environnement et du service à l'abonné. Il appartient aux élus de bien gérer le service dans l'intérêt des usagers et de ne pas, par facilité le plus souvent même si la loi le permet, en déléguer l'organisation à des grandes entreprises privées peu soucieuses du respect de l'environnement local et qui réalisent, sans risque, des bénéfices.


Pour Tours-Métropole, le service public de l'eau potable est géré au niveau intercommunal depuis le 1^{er} janvier 2017. Une régie publique métropolitaine a été créée en remplacement de 6 régies existantes (Tours, Saint Avertin, Saint Pierre des Corps et le syndicat de Saint Cyr). Les autres communes bénéficient de la régie publique seulement pour l'assainissement, l'eau potable étant confiée, par délégation de service public à Veolia.

Tableau des volumes facturés

E65: 20RegieTMVL compteAdministratif2022.ods			
Volumes vendus selon RPOS années 2017-2022			
Communes de TMVL	2017/2018	2021/2022	Evol
St Avertin	720 345	700 811	-2,71%
Tours	6 940 237	6 975 941	0,51%
St Cyr	2 194 132	2 172 328	-0,99%
La Membrolle	152 842	171 362	12,12%
St Pierre	867 918	828 066	-4,59%
Total Régie	10 875 472	10 848 507	-0,25%
Ballan-Miré	416 916	416 086	-0,20%
Berthenay	27 157	30 480	12,24%
Chambray lès Tours	835 617	833 491	-0,25%
Chanceaux-NDO	383 217	390 343	1,86%
Fondettes/Luynes/St Etienne	843 270	865 221	2,60%
Joué lès Tours	1 909 428	1 922 624	0,69%
La Riche	506 979	500 712	-1,24%
Mettray	111 738	118 254	5,83%
Parcay-Meslay/Rochecorbon	328 354	337 745	2,86%
St Genouph (Veolia)	43 149	40 820	-5,40%
Savonnières/Druye/Villandry	248 663	271 797	9,30%
Total DSP	5 654 487	5 727 570	1,29%
Total DSP+Régie	16 529 959	16 576 077	0,28%

Nous observons une stagnation des volumes d'eau vendus entre les moyennes 2017/2018 et 2021/2022.

Communes de Tours-Métropole : 22 communes

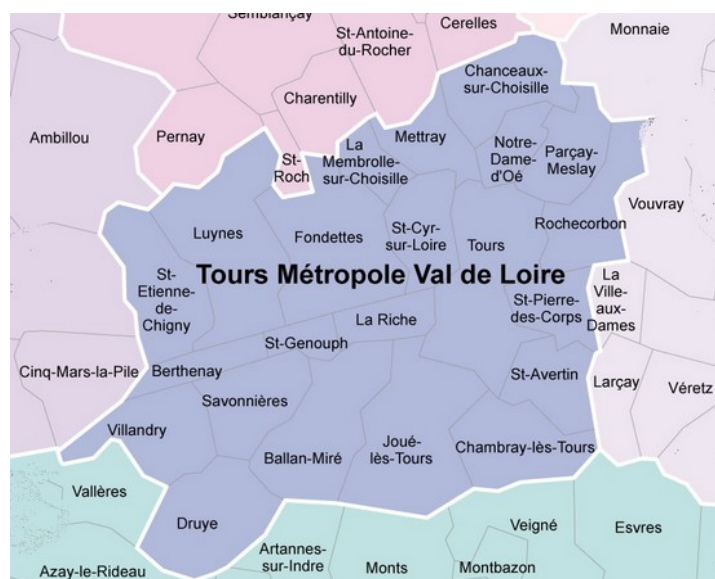

Comme l'exige la loi, la régie de Tours-Métropole rédige chaque année un Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l'eau et de l'assainissement, et la société Veolia rédige pour chaque contrat, le Rapport Annuel du Délégué.

Notre association Eau-Touraine, composée de « citoyens-usagers » se procure ces rapports, les décortique et rédige son analyse à l'intention des élus et de toutes les personnes intéressées, par sa publication sur son site internet

L'analyse est présentée en 4 parties :

- 1- Remarques de l'association ;
- 2- Eau potable : production-distribution-facturation ;
- 3- Les rapports financiers : comptes globalisés des DSP et compte administratif de la régie
- 4- Activité et comptes de chacune des 10 DSP.

Les tableaux sont disponibles dans des annexes téléchargeables.

Les données sont toutes présentées sur plusieurs années et illustrées, si possible par un histogramme permettant les comparaisons. Ce sont en tout 1500 pages de rapports et de budgets qui sont synthétisés.

1 REMARQUES DE L'ASSOCIATION EAU-TOURAINNE

Nous faisons dans ce document des remarques dont certaines sont identiques à celles des années précédentes. Mais nous voudrions mettre cette année en exergue les points suivants :

- **qualité de l'eau** : selon les 18 fiches annuelles de l'ARS, toutes les analyses effectuées sur 15 réseaux donnent une eau de qualité A. Trois réseaux : Fondettes-Ile Godineau (5157 habitants desservis), Parçay-Meslay/Rochecorbon (5619 habitants), Saint Cyr (47136habitants) sont de qualité B : « eau sans risque pour la santé ayant fait l'objet de non conformités limitées ». Dans un contexte général d'accroissement des pollutions diffuses, Tours-Métropole ne doit pas se limiter aux renouvellements de réseaux.

- **eau du Cénomanienn - eau des nappes alluviales** : globalement, la métropole s'est conformée aux orientations du SDAGE en réduisant les prélèvements d'eau provenant du Cénomanienn et en augmentant, principalement à partir des installations de la Ville de Tours, l'eau provenant des puits de la Loire. Ces fournitures d'eau de la régie publique vers Veolia ne sont-ils pas une aide indirecte de la régie publique à une société privée ayant, par le passé, peu investi dans l'extraction de l'eau de la Loire et du Cher ? Sachant, par les rapports des hydrogéologues établis lors des définitions des aires de captage de « Fondettes-Ile Godineau » et « Tours-Ile aux vaches », que les puits de la Loire sont sensibles aux crues et pollutions du fleuve, qu'a t-il été fait pour accroître la sécurité d'approvisionnement de la ville centre ?

- **écarts entre les comptes financiers annuels du délégué et le contrat initial** : Il est important de savoir qu'avant l'adoption d'une DSP, et depuis la loi Sapin de 1993 « relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques », les élus se prononcent une première fois pour décider que la DSP est, dans le contexte présent, la forme la plus appropriée de gestion du service public, et une deuxième fois sur le contrat négocié avec le délégué. Ce contrat négocié comporte obligatoirement une annexe financière et, chacun

des postes de charges et de produits, dont les montants sont indiqués dans les comptes annuels, doivent être comparés aux prévisions. Dans notre analyse des comptes 2022, nous faisons cette comparaison. Est-il normal que les prévisions, qui engagent la collectivité (annexe de la délibération) et l'entreprise (annexe au contrat) soient dépassées à ce point :

- contrat de Ballan-Miré : +41,84 %
- contrat de Chambray : +78,74 %
- contrat de Fondettes : +16,53 %
- contrat de Joué lès Tours : +12,63 %
- Contrat de La Riche : +19,36 %
- contrat de Mettray : +10,43 %

Est-il normal que certains contrats soient autant lucratifs sur plusieurs années : Berthenay, +73k€, Chanceaux/Notre Dame d'Océ : +679k€, La Riche : +422k€ ?

Est-il normal que Veolia fasse autant appel à la sous-traitance, dont les coûts représentent souvent une bonne partie de ces dépassements ?

-Fonds travaux : Les contrats renouvelés ces dernières années comportent des fonds travaux : le délégataire prélève sur les comptes de charges des sommes qu'il transfère au fonds. Les dépenses, d'investissement sont retracées par ce fonds. Le solde est remis en fin de contrat à la collectivité. Quelques fois, l'approvisionnement du fonds intègre la fourniture (gratuite ?) d'eau au délégataire (eau reçue par Veolia-La Riche des installations de Tours, eau reçue de Veolia-Parçay/Rochecorbon des ces mêmes installations de Tours). A Chambray, la « Redevance d'occupation du domaine public » prévue au contrat initial voit, par avenant, son montant « reporté sur la dotation du fonds travaux », idem pour Mettray, Parçay/Rochecorbon et Fondettes/Luynes. Eau-touraine demande plus de transparence dans la gestion de ces fonds et s'interroge sur le reversement effectif des soldes positifs 2022 des DSP de Parçay/Rochecorbon et Savonnières/Druye/Villandry.

L'association Eau-touraine, comme elle l'a fait les années précédentes, réitère sa demande de participation à la commission de suivi des DSP et souhaite un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, sept ans après le transfert de la compétence Eau-potable à la métropole.

Ce rapport, les annexes et les rapports annuels sont en téléchargement sur le site <https://www.eau-touraine.fr/l-eau-%C3%A0-tour-s-plus/rapports-annuels-eau-2022/>

Composition du groupe de travail :

Daniel Chany, Bernard Deniset, Denise Ferrisse, Serge Mesko, Joël Terrier. Rédaction : Daniel Chany

Sommaire

1 REMARQUES DE L'ASSOCIATION EAU-TOURAINNE.....	2
2 L'EAU POTABLE : PRODUCTION-DISTRIBUTION-FACTURATION.....	5
2.1 Production de l'eau potable à TMVL.....	5
2.2 Distribution de l'eau potable.....	6
2.3 La facture de l'eau pour les usagers.....	8
2.4 Les recettes de l'eau potable pour les opérateurs.....	9
3 RAPPORTS FINANCIERS EAU-POTABLE 2022 (Régie et DSP).....	10
3.1 Les comptes des 10 DSP et de la régie : observations générales.....	11
3.2 Comptes financiers de la régie.....	12
4 LES COMPTES FINANCIERS DES 10 DSP.....	12
4.1 DSP de Ballan-Miré.....	13
4.2 DSP de Berthenay.....	15
4.3 DSP de Chambray-lès-Tours.....	16
4.4 DSP de Chanceaux et Notre Dame D'Oé.....	19
4.5 DSP de Fondettes, Luynes, St Etienne de Chigny.....	20
4.6 DSP de Joué-lès-Tours.....	22
4.7 DSP de La Riche.....	24
4.8 DSP de Mettray.....	26
4.9 DSP de Parçay-Meslay/Rochecorbon.....	27
4.10 DSP de Savonnières/Villandry/Drueye.....	29
4.11 Regroupement du contrat Ballan-Miré, Berthenay, Drueye, Savonnières, Villandry.....	30
5 ANNEXES.....	30

2 L'EAU POTABLE : PRODUCTION-DISTRIBUTION-FACTURATION

2.1 Production de l'eau potable à TMVL


La Métropole se situe géographiquement près de la confluence de la Loire et du Cher et bénéficie donc d'un « gisement d'eau douce » avec ces deux cours d'eau. Elle bénéficie de deux autres ressources en eau dans son sous-sol, composé de plusieurs couches géologiques sédimentaires et aquifères superposées:

- la couche du Séno-turonien fournit de l'eau avec un forage d'une quarantaine de mètres de profondeur (par exemple, à Ballan-Miré, le forage de Puits-Bonnetière est de 56m, à Notre Dame d'Oé le forage de La Granoire F1 est à 20m). Malheureusement cette eau peut être polluée par les pesticides d'origine agricole ;

- la couche du Cénomaniens fournit de l'eau d'excellente qualité, un peu « dure », mais non polluée. (à Ballan, le forage de Miré-Chevalerie est de 282m de profondeur). Le niveau de cette nappe a baissé parce qu'elle se renouvelle très lentement et que les prélèvements, notamment pour le secteur Tours-Amboise-Azay-le-Rideau sont trop élevés.

En 2022, selon le RPQS de TMVL, 20,6 millions de m³ ont été prélevés par les unités de production d'eau potable.

/Etude68-Production-usinesTMVL.ods- feuille Evol2006-2022			
EAU PRODUITE EN 2022 SELON PROVENANCE :			
	Alluviale	Turonien	Cénomaniens
DSP Veolia	2 138 229	359 078	4 104 840
Régie publique	12 682 613	0	1 320 238
Total	14 820 842	359 078	5 425 078
Total général :	20 604 998		

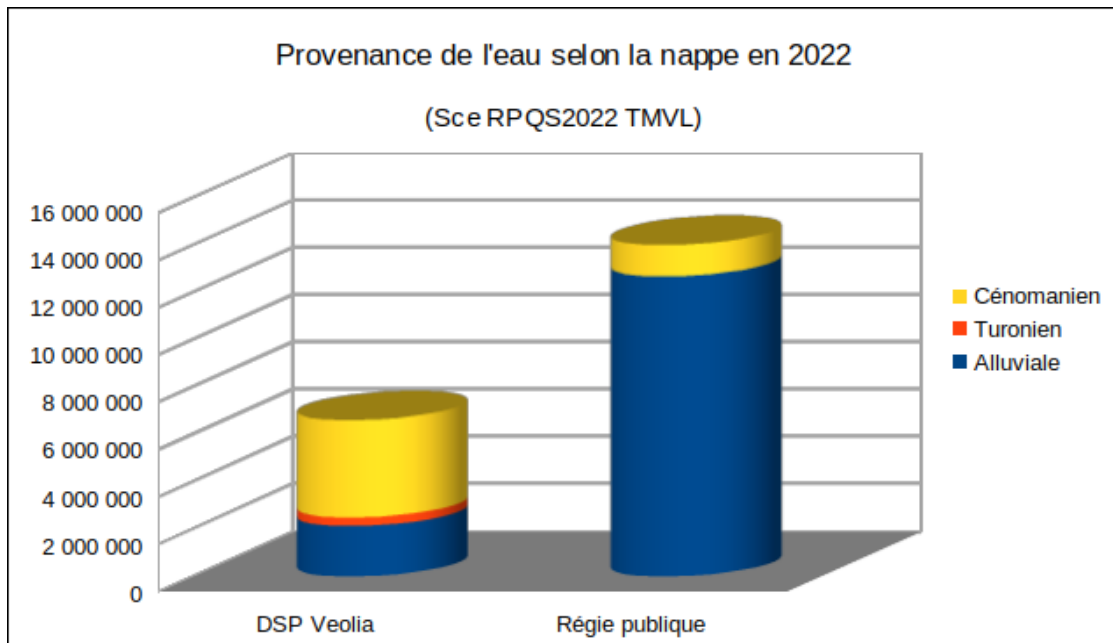

Nous observons que la régie utilise essentiellement l'eau d'origine fluviale tandis que la DSP préfère l'eau du Cénomaniens, plus facile à produire, et à moindre coût.

Les tableaux de tous les points de production sont en annexe pages 2 et 3

2.2 Distribution de l'eau potable

2.2.1 Le réseau

a) Rendement des réseaux de distribution d'eau potable

Le taux moyen de rendement de réseau sur 5 ans affiché par le rapport annuel de TMVL est de 85,21%. Sur les 20 millions de m³ produits, un peu plus de 17 millions sont comptabilisés au niveau des usagers, ou estimés pour les bornes incendie ou des usages contrôlés.

Neuf communes affichent un taux supérieur à 90 %. Seules, La Membrolle et Fondettes affichent moins de 80 %. (RPQS page 33).

b) Les investissements dans les réseaux

Ce tableau donne le montant des investissements par commune de 2019 à 2022 et, pour 2002, les investissements réalisés par la société Veolia

Etude65-production usines réseaux TMVL 20026-2022 Feuille : ReseauxEP2022

INVESTISSEMENTS RÉSEAUX 2018 – 2022

Communes de TMVL	linéaire de réseau 2022	Investissement réseaux en 2018	Investissement réseaux en 2019	Investissement réseaux en 2020	Investissement réseaux en 2021	Investissement réseaux en 2022	Part de Veolia en 2022
St Avertin	111		300 560	505 387	500 789	273 135	
Tours	368	475583	2 998 235	2 915 747	1 903 003	1 992 136	
St Cyr	214	337030	418 728	199 703	570 542	441 578	
La Membrolle	32		385 759	120 288	142 780	287 616	
St Pierre	85	151176	606 845	350 064	0	640 566	
Total Régie	810	963 789	4 710 127	4 091 189	3 117 114	3 635 031	
Ballan-Miré	86		166 380	223 797	39 156	158 907	0
Berthenay	15			0	0	0	
Chambray lès Tours	111		325 428	356 744	262 210	535 563	535 563
Chanceaux-NDO	90		179 348	299 829	84 954	57 065	
Fondettes/Luynes/St Etienne de Ch	254	127057	315 734	514 240	110 960	104 220	
Joué lès Tours	213	881269	533 804	1 165 584	744 690	886 893	414 329
La Riche	47	94399	586 924	134 139	0	151 015	151 015
Mettray	29		0	181 650	106 938	0	
Parcay-Meslay/Rochecorbon	93	265670	221 994	349 253	799 911	813 949	101 079
St Genouph (Veolia)	17					0	
Savonnières/Druye/Villandry	122	431097	415 057	669 156	84 018	576 549	211 940
Total DSP	1 077	1 799 492	2 744 669	3 894 392	2 232 837	3 284 161	1 413 926
Total DSP+Régie	1 887	2 763 281	7 454 796	7 985 581	5 349 951	6 919 192	1 413 926
					Part Veolia/total :		20,43 %
Linéaire refait en ml		?	17 382	19 255	13 489	18 330	
Coût moyen du ml		?	428,88	414,73	396,62	377,48	
Source	Rpqs 92	rpqs p9	Rpqs 2019	Rpqs P33-34	Rpqs P38-39	Rpqs P35-40	

Depuis 2019, TMVL investit entre 5 et 8 millions d'€ dans les réseaux d'eau potable. Les contrats Veolia renouvelés depuis 2016 incluent généralement un Fonds-Travaux. Mais, dans le même temps, la part de Veolia dans la tarification de l'eau augmente. Cela n'arrange pas vraiment la collectivité et procure à Veolia un marché réservé. Néanmoins ces investissements réalisés en DSP sont significatifs : 20 % des investissements de TMVL.

Notons que le coût moyen du mètre-linéaire (ml) est proche de 400€.

Notons aussi que le futur chantier du tram va prendre une bonne partie des budgets d'investissement (12M€ pour l'eau et et 18M€ pour l'assainissement prévus en AP autorisations de programmes).

2.2.2 Branchements-consommations/habitant-compteurs.

Le RPQS mentionne la population desservie, le nombre de branchements mais ne consacre pas de chapitre à la question des compteurs d'eau. Or, un branchement peut avoir plusieurs abonnés, et un abonné peut avoir plusieurs compteurs. Pour les compteurs, Veolia mentionne leur ancienneté par année et le nombre de compteurs remplacés sur 5 ans.

E68-Branchements-tarification 2023.ods/Branchements					
Population-Volumes-Branchements-Compteurs					
Communes de TMVL	Population estimée	Volume vendu 2022 (m³)	Volume/population (l/j)	Nombre Branchements	Nombre compteurs
St Avertin	17 950	678 572	103,57	6 649	?
Tours	117 645	7 376 300	171,78	36 963	?
St Cyr	40 115	2 348 494	160,39	9 948	?
La Membrolle	3 356	155 619	127,04	1 471	?
St Pierre	13 014	812 286	171,00	5 924	?
Total Régie	192 080	11 371 271	162,19	60 955	?
Ballan-Miré	8664	432 995	136,92	3171	4 308
Berthenay	698	30 546	119,90	316	311
Chambray lès Tours	12021	877 023	199,88	4392	5 317
Chanceaux-NDO	7937	386 505	133,42	2760	3 679
Fondettes/Luynes/St Etienne de Ch	17741	859 136	132,68	7845	8 398
Joué lès Tours	39139	1 895 920	132,71	14652	17 031
La Riche	11453	501 459	119,96	3152	4 538
Mettray	2134	117 062	150,29	981	1 032
Parcay-Meslay/Rochecorbon	5684	339 685	163,73	2918	3 155
St Genouph (Veolia)	1056	40 820	105,90	504	
Savonnières/Druye/Villandry	5436	264 783	133,45	2496	2 749
Total DSP	111 963	5 745 934	140,60	43 187	50 518
Total DSP+Régie	304 043	17 117 205	154,24	104 142	
	rpqs p 86	p32 rpqs		rpqs p23	

Le volume moyen consommé par habitant est de 140l/jour, 172l/j à Tours, 200l/j à Chambray-lès-Tours et 103l/j à St Avertin. La moyenne nationale serait à 140l/j

Le nombre de branchements est de 104 142, dont 60 955 pour la régie et 43187 pour les DSP. Un branchement dessert en moyenne près de 3 habitants. Notons que pour Joué lès Tours, en référence à un avenant de 2005 dont les dispositions auraient persisté lors du renouvellement du contrat en 2016, Veolia facture autant d'abonnements qu'il y a de logements, sans pour autant gérer des comptages individuels. De plus, il n'y aurait pas d'évolution du montant de l'abonnement en fonction du diamètre du compteur. C'est anormal !

Le contrôle et le remplacement des compteurs obéissent à une réglementation qui a conduit à insérer dans les contrats de DSP un remplacement tous les 15 ans, même si cela n'est pas strictement obligatoire car « le contrôle par lots » devrait attester de la fiabilité du comptage.

2.3 La facture de l'eau pour les usagers.

Généralement, chaque abonné de la Métropole reçoit 2 factures semestrielles qui comportent pour l'eau potable, une part fixe (abonnement) perçue par la Régie pour le semestre en cours et pour les DSP pour le semestre à venir et une part variable selon la consommation en m³, soit réelle après relevé du compteur, soit estimée. S'y ajoutent l'assainissement, avec un tarif unique au m³ et les redevances pour l'Agence de l'Eau, la TVA à 5,5 % pour l'eau et à 10 % pour l'assainissement.

E68-Tarifs eau communes 2023-Tranches

FACTURE EAU-ASSAINISSEMENT à TMVL pour 120m³ en 2023 (*)

Commune	Régime	Abonnement		Tranches progressives		Facture TTC 120m ³ /an	Evolution Eau depuis 2015 (**)
		Veolia	régie	Veolia	régie		
Ballan-Miré	dsp	20,00	10,00	oui	non	402 €	50,38 %
Berthenany	dsp	30,14		non	non	413 €	-0,07 %
Chambray	dsp	25,00	5,00	oui	oui	365 €	69,64 %
Chanceaux+NDO	dsp	38,48		non	non	412 €	16,03 %
Fondettes+Luynes+ST Etienne de chy	dsp	37,75		non	non	395 €	14,13 %
Joué	dsp	46,22		oui	oui	386 €	-20,56 %
La Riche	dsp	34,95		oui	oui	354 €	9,05 %
Mettray	dsp	36,09		oui	oui	395 €	11,84 %
Parcay+Rochechardon	dsp	20,00	10,00	non	non	429 €	12,64 %
Saint Genouph	dsp	34,95		oui	oui	380 €	5,42 %
Savonnières+Druyes+Villandry	dsp	20,00	10,00	non	non	476 €	-0,86 %
La Membrolle	Régie		30,00		non	379 €	-8,33 %
Saint Avertin	Régie		30,00		non	383 €	10,76 %
Saint Cyr	Régie		30,00		non	383 €	16,33 %
Saint Pierre des Corps	Régie		30,00		oui	384 €	9,25 %
Tours	Régie		30,00		Non	383 €	24,80 %

(*) sources : rapports annuels Tours Plus ou Métropole (**) l'assainissement a évolué de +5,22 %

Nous observons qu'une famille qui consomme 120m³/an paie, en 2023 entre 365€ à Chambray et 476€ à Savonnières/Villandry/Druye.

Cette facture TTC a augmenté depuis 2015, sauf à Joué-lès-Tours, entre +5 % à St Genouph et +70 % à Chambray. A Tours, qui distribue environ 40 % des volumes, la facture augmente de 25 %. L'assainissement, entièrement géré par la régie publique depuis 2001, a augmenté de 5,22 % pendant cette période. (Voir étude E68 évolution tarifs)

D'autres tarifs connexes ont été augmentés ces dernières années comme en témoigne le tableau ci-dessous présenté par UFC Que choisir au conseil de régie du 10 octobre 2023.

E68-Evol tarifs EP EU Epl depuis 2019.ods/cr10-10-23

TMVL : Projet fixation des tarifs 2024, conseil de régie du 10-10-2023

Ligne	Montant 2019	Montant 2024	Evol %
Indice Cout Horaire du Travail (ICHT-E) de l'Insee	115,40	128,20	11,09 %
Assainissement collectif :			
Branchement EU diam 160mm, pour 3ml	2 900,00	3 988,00	37,52 %
diam 200mm	3 100,00	4 263,00	37,52 %
Assainissement non collectif :			
ANC : contrôle de conception ouvrage neuf	140,00	160,00	14,29 %
ANC : contrôle réalisation :	100,00	180,00	80,00 %
ANC contre visite	50,00	90,00	80,00 %
ANC : diagnostic initial sur existant	135,00	145,00	7,41 %
Eau potable:			
Diam 30	40,00	124,00	210,00 %
Diam 50-65	160,00	372,00	132,50 %
Diam 80	320,00	744,00	132,50 %
Diam 100 et +	440,00	1 240,00	181,82 %
Tarif eau potable régie m ³ (hors SPDC)	1,00	1,16	16,00 %
Eau régie: tarif part fixe (abonnement <25mm)	27,00	31,00	14,81 %

2.4 Les recettes de l'eau potable pour les opérateurs

La vente d'eau est la principale recette de Veolia et de la régie qui ont facturé en 2022 17,117 millions de m³ et perçu 24,699 millions d'€ de recettes propres et 4,5 millions qui sont reversés à l'agence de l'eau.

A partir des rapports financiers, nous avons établi un tableau de synthèse qui indique par destination et par m³ les recettes des DSP de Veolia et de la régie :


- Reversement de Veolia à la régie : c'est la part de la facture d'eau potable qui revient à la régie métropolitaine. Cette part finance les investissements.
- Redevances versées à l'Agence de l'eau Loire Bretagne : redevance de prélèvement et redevance pollution, clairement identifiées sur les factures.
- Recettes propres à Veolia ou régie pour couvrir les charges rattachées.

30E68RADVeolia+regie centralisation Recettes-m3-2022

Récapitulatif des produits/m³ selon destination Année 2022

	Ballan Miré	Berthenay	Chambray	Chanceaux/NDO	Fondettes	Joué-lès-Tours	La Riche	Mettray	Parçay M/Roche.	Savonnières/Vi/Dr	Régie
Reversement Veolia à Régie(1)	0,54	0,59	0,24	0,22	0,33	0,15	0,05	0,51	0,37	0,43	0,14
Redevances Agence de l'Eau	0,27	0,23	0,24	0,21	0,27	0,23	0,26	0,25	0,21	0,23	0,26
Recettes propres à Veolia ou régie	0,63	1,17	1,10	1,17	1,08	1,28	0,97	1,27	1,28	1,82	1,40
Total/m ³	1,44	1,99	1,58	1,6	1,68	1,66	1,28	2,03	1,86	2,48	1,80

(1) anciennement reversé au budget annexe de l'eau de chaque commune ou syndicat.

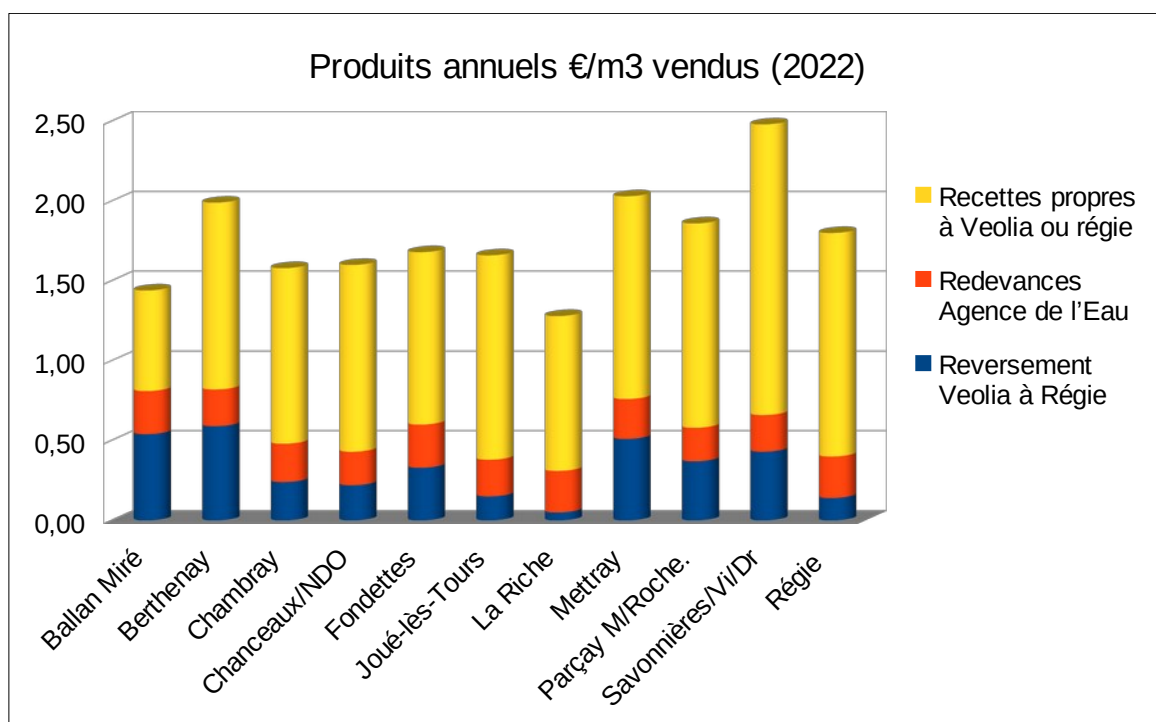

Nous observons de grandes variations selon les contrats, tant pour la part destinée à la régie métropolitaine, que pour celle destinée à Veolia. :

- la part qui va à la régie publique est extrêmement réduite à la Riche, ce qui, pour cette commune frise le scandale : Veolia y distribue une bonne partie de l'eau provenant du réseau de Tours et y réalise un bénéfice annuel exagéré (422 000€ entre 2017 et 2022!).
- la part de Veolia est la plus importante à Savonnières et la plus faible à Ballan. Le regroupement du contrat au 1^{er} janvier 2023 entraînera de nouvelles répartitions, mais l'eau restera à Savonnières la plus chère de l'agglomération !

3 RAPPORTS FINANCIERS EAU-POTABLE 2022 (Régie et DSP)

L'analyse du compte administratif de la Régie Publique et des Comptes Annuels de Résultat d'Exploitation (CARE) des 10 DSP de Veolia permet d'apprécier les grandes masses financières résultant de la vente d'eau.

Le Compte Administratif de la régie, sur quelques 60 pages, donne un explicatif de l'année en cours seulement. Heureusement, nous avons, depuis l'exercice 2017, conservé les comptes de charges et produits de façon à permettre des comparaisons. A notre avis, le RPQS devrait comporter un compte de résultat sur au moins 2 années, avec les principaux comptes de charges et produits.

Les Comptes Annuels de Résultat d'Exploitation de Veolia ne comportent que 2 pages. Cela ne suffit pas pour l'analyse des recettes. Pourquoi Veolia ne publie-t-il plus le détail des recettes d'eau. Ainsi, Eau-Touraine avait-elle pu déceler dans les comptes de certaines DSP :

- des « ristournes » qui venaient en diminution des produits affichés ;
- des recettes d'abonnements qui représentaient plus que la multiplication simple « Nombre d'abonnés x Tarif abonnements » ;
- des tarifs bas appliqués à certains volumes.

Veolia a supprimé ces informations et, à notre avis, Tours-Métropole manque à son devoir élémentaire d'information et de contrôle¹.

De plus, si Tours-Métropole reçoit bien et diffuse aux élus et aux membres de la CCSPL les rapports du délégataire (10 rapports de 120 pages chacun), aucune analyse comparative entre les engagements financiers de Veolia à la signature du contrat et les comptes annuels n'est diffusée par ses services.

¹ Depuis 3 ans, l'association Eau-Touraine demande à la Métropole la création de la commission financière chargée du contrôle des DSP et d'y inviter l'un de ses membres.


3.1 Les comptes des 10 DSP et de la régie : observations générales

Nous présentons les comptes de 3 années. Nous observons qu'il y a une certaine stabilisation des charges, tant pour Veolia que pour la régie. La régie vend environ les 2/3 de l'eau et Veolia 1/3. C'est ce que l'on retrouve globalement au niveau des charges.

30Etude 68-RADVeolia+regie-centralisation2022V1.ods
Feuille: DSP+regie 2020-2022

Charges et produits d'exploitation, dsp et régie publique 2020-2022 Dc 22-12-23

Récapitulatif des charges et des produits	TOTAL des 10 DSP en 2020	TOTAL des 10 DSP en 2021	TOTAL des 10 DSP en 2022	Régie Compte Administratif 2020	Régie Compte Administratif 2021	Régie Compte Administratif 2022
	DSP 2020	DSP 2021	DSP 2022	Régie 2020	Régie 2021	Régie 2022
CHARGES						
Frais de Personnel	1 347 529	1 406 334	1 435 060	4 344 765	4 335 161	4 496 732
Charges énergie, sous-traitance	2 462 841	2 055 678	2 148 195	1 379 373	1 361 319	1 784 986
Autres dépenses d'exploitation	473 162	441 042	652 635	1 868 953	2 141 606	1 962 684
Charges de gestion (dont frais siège)	495 549	478 540	520 324	0	0	0
Fonds travaux, amortissements	2 322 561	2 415 202	2 737 550	5 099 686	5 083 293	5 454 698
Total des Charges exploitation+équipements	7 101 642	6 796 796	7 493 764	12 692 777	12 921 379	13 699 100
PRODUITS						
Total recettes exploitation	5 845 187	5 998 116	6 466 634	14 998 631	15 347 081	15 852 582
Total autres produits	675 588	745 077	710 392	2 450 369	1 769 285	1 673 317
Total des produits d'exploitation	6 797 773	6 743 193	7 177 026	17 449 000	17 116 366	17 522 899
Pertes ou excédent annuel	157 292	-53 603	-316 738	4 756 223	4 194 987	3 823 799
Nombre de M3 vendus	6 210 782	6 056 462	6 144 937	10 607 806	10 325 742	11 371 271

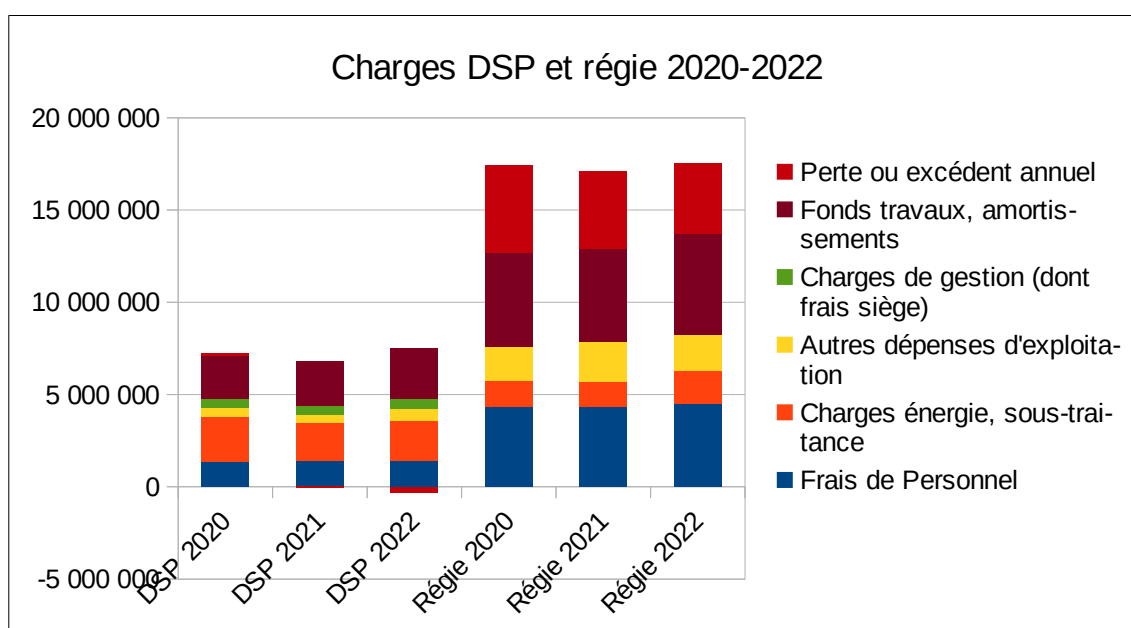

Nous observons que la régie a davantage de frais de personnel, mais que Veolia fait énormément appel à la sous-traitance.

Veolia consacre une partie des charges pour les Fonds travaux, ce qui permet des investissements annuels.

La régie se distingue par sa grande capacité d'investissement, puisque les amortissements (5 millions d'€) et l'excédent de fonctionnement (4 millions d'€) abondent la section investissement du budget et ont permis, par exemple, l'investissement de 7 millions d'€ dans les réseaux en 2022.

3.2 Comptes financiers de la régie


En 2022, la Régie Publique a un montant de produits de 17,5 millions d'€ (hors redevances à l'Agence de l'Eau). Les frais de personnel représentent 25,66 %, les charges d'exploitation 21,38 %.

La capacité d'investissement dépasse les 50 %.

NB : nos calculs sont effectués à partir du compte administratif, en neutralisant les comptes des redevances à l'agence de l'eau, tant en charges qu'en produits.

E68: 20RegieTMVL compteAdministratif2022.ods Regie tmvl

Charges et capacité d'investissement de la régie	2018	2019	2020	2021	2022	En % 2022
Charges de personnel	4 556 389	4 734 503	4 344 765	4 335 161	4 496 732	25,66 %
Charges d'exploitation	3 208 382	3 101 599	3 248 326	3 502 925	3 747 670	21,38 %
Capacité d'investissement	8 005 405	8 381 251	9 855 909	9 278 280	9 281 497	52,96 %
Total :	15 770 176	16 217 353	17 449 000	17 116 366	17 525 899	100,00 %

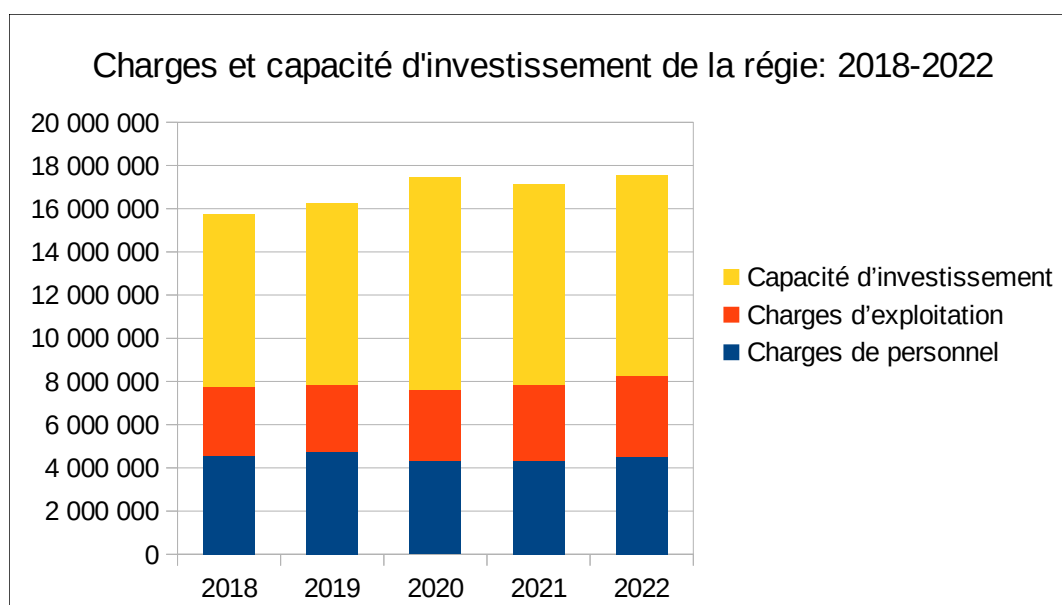

Le détail des comptes annuels 2018-2022 est en annexe page 25 et 26.

Depuis 2018, la régie dégage une forte capacité annuelle d'investissement. En 2022, cette capacité annuelle est majorée par la reprise des résultats des années antérieures capitalisés (3,6M€), par l'obtention de subventions (1,7M€) et par l'emprunt (1,4millions d'euros), ce qui fait près de 14M€)

Pour plus d'explications, voir le rapport présenté aux élus lors de l'approbation du compte administratif Eau-potable, année 2022.

4 LES COMPTES FINANCIERS DES 10 DSP

Les tableaux des comptes financiers sont établis par Eau-touraine à partir des CARE de Veolia. Si la DSP a été renouvelée ces dernières années, le compte financier prévisionnel est indiqué sous la dénomination « Contrat » et les écarts entre ce compte prévisionnel et le compte de l'année 2022 est calculé.

Rappelons qu'avant l'adoption d'une DSP, les élus se prononcent une première fois pour décider que la DSP est, dans le contexte présent, la forme la plus appropriée et une deuxième fois sur le contrat négocié avec le délégataire. Ce contrat négocié comporte obligatoirement une annexe financière.

Nous examinons aussi la provenance et la qualité de l'eau et les tarifs appliqués sur chaque commune.

4.1 DSP de Ballan-Miré

Le réseau de Ballan-Miré est alimenté par les captages des Bonnetières (séno-turonien) et P. Miré-Chevalerie (Cénomaniens). Elle fait l'objet d'un traitement du fer à Miré, d'un traitement des pesticides à la Bonnetière et d'une désinfection sur les deux. Le réseau alimente 8102 personnes. (notice 2022 ARS)


Cette DSP est arrivée à échéance au 31 décembre 2022. Elle a été renouvelée jusqu'en 2028, avec un contrat qui regroupe Ballan, Berthenay (en 2024), Druye, Savonnières et Villandry.

Compte annuel de résultat :

Ce compte couvre les 8 années d'un contrat exigeant pour Veolia. Nous présentons le contrat initial et 6 années.

01 DSP VÉOLIA DE BALLAN-MIRÉ RÉALISATION 2014 À 2022								
01Ballan_Care2022_bd.ods/ Ballan Bd-dc								
Récapitulatif des charges et des produits	Contrat	2014	2018	2019	2020	2021	2022	Ecart 2022/ contrat
CHARGES								
Frais de Personnel	59 860	95 464	83 335	67 160	74 602	60 198	73 410	22,64%
Charges d'exploitation :	71 230	69 496	87 345	91 038	165 027	156 288	120 004	68,47%
Autres dépenses d'exploitation	29 160	37 478	23 490	25 879	21 779	18 245	40 762	39,79%
Autres charges de gestion	21 700	20 068	18 112	16 163	19 969	16 345	19 824	-8,65%
Charges pour travaux	42 169	27 317	40 551	42 400	52 841	52 122	63 891	51,51%
Total des Charges	224 119	249 823	252 833	242 640	334 218	303 198	317 891	41,84%
Evolution par rapport au contrat		11,47 %	12,81 %	8,26 %	49,13 %	35,28 %	41,84 %	
Pertes ou excédent	5 324	1 590	-4 347	49	-44 841	-24 437	-41 197	-873,80%
			Total excédent 2014-2022				-191 911	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Contrat	2014	2018	2019	2020	2021	2022	
Total recettes exploitation	229 443	187 925	202 434	186 966	214 359	200 511	226 816	-1,14%
Total autres produits	0	63 488	46 052	55 723	75 018	78 250	49 878	
Total des produits d'exploitation	229 443	251 413	248 486	242 689	289 377	278 761	276 694	20,59%
Volume vendu M3	410 000	383 942	419 504	409 359	451 848	427 078	437 668	6,75%

Remarques : lors de la signature du contrat en 2014, Veolia s'était engagée à imputer au contrat des charges annuelles totales de 224 119€. Or, dès l'exercice 2014, ce montant est dépassé de 11,47 % et ce dépassement atteint 49 % en 2020 essentiellement à cause de la sous-traitance. Les recettes ayant peu évolué à cause d'un contrat qui ne prévoyait pas de formule d'indexation automatique du prix de l'eau, Veolia affiche un déficit sur la période.

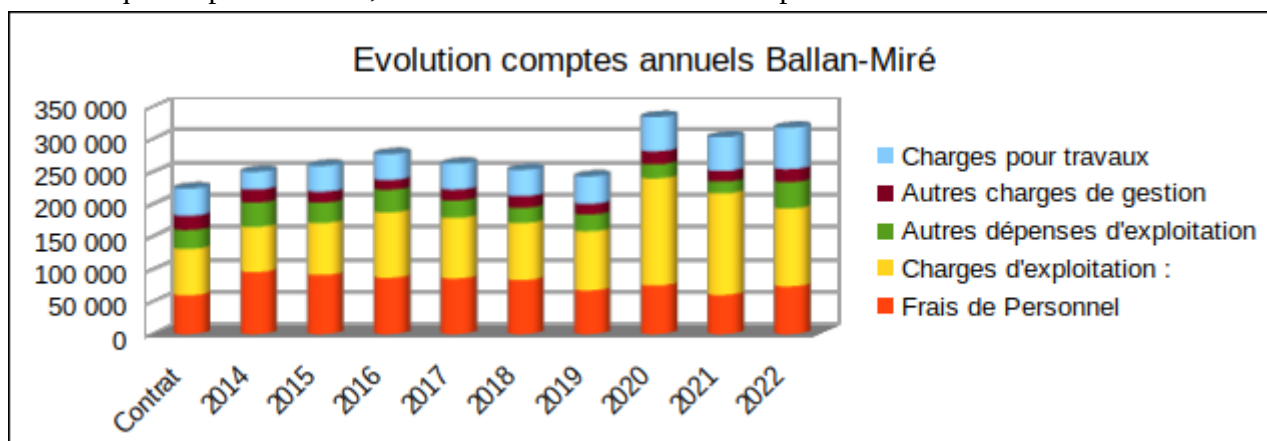

Le tableau détaillé des comptes financiers est en annexe, pages 5 et 6.

Le fonds travaux :

Un fonds travaux avait été créé en 2014. Le contrat prévisionnel prévoyait un montant total d'investissement de 42169€ : 26169€ en réseaux et 16000€ pour la station de Ballan.


01Ballan_Care2022_bd.ods/FondsTravaux

Fonds équipement du 01-01-2014 : 42169€/an

Année	K dotation	Actu dotation	Dépenses/année	Solde
2014		26 169	9 683	16 486
2015		25 995	42 216	265
2016		25 762	10 399	15 628
2017		25 699	37 758	3 569
2018		26 025	4 195	25 399
2019		26 746	17 431	34 714
2020		27 094	4 267	57 541
2021		27 084	40 605	44 020
2022		45 023	93 142	-4 099
Somme		255 597	259 696	
Moyenne		28 400	28 855	

Le fonds travaux présenté par Veolia ne porte que sur la partie « réseaux » entre 2014 et 2021 pour environ 27000€/an. En 2022 il passe à 45000€ et intègre des dépenses d'équipements de production. Comment expliquer ces modifications ? Ne peut-on pas douter de la réalité des investissements sur la station entre 2014 et 2021 ? Veolia ne reporterait-il pas ces sommes pour la construction de l'usine de décarbonatation que les Ballanais financent depuis le 1^{er} janvier 2023 ?

Le tarif de l'eau potable :

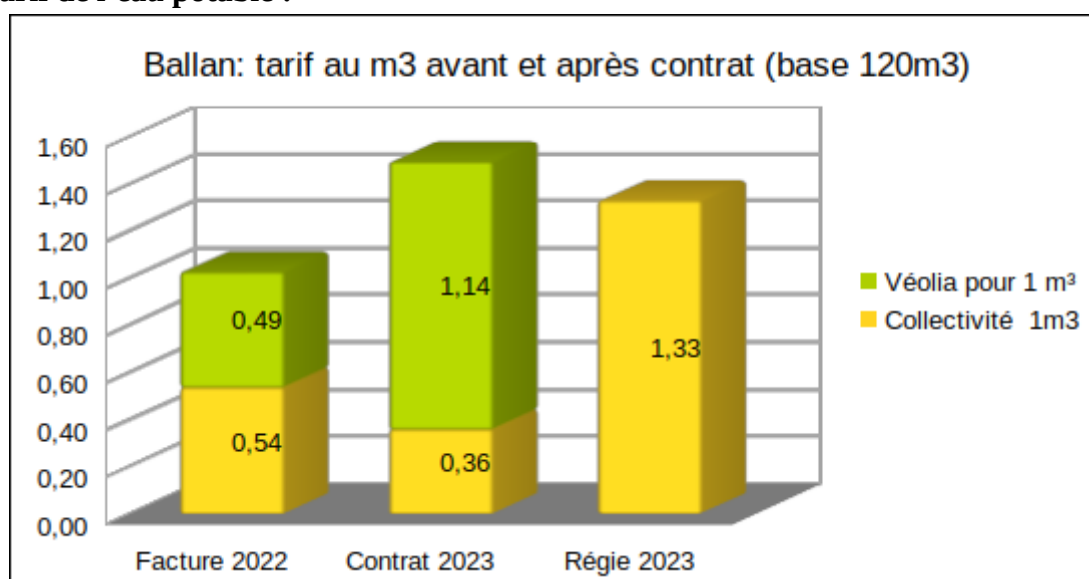

Le contrat de DSP a été reconduit en 2023. L'évolution du tarif de l'eau laisse pantois!

Les tarifs de la collectivité (0,54€/m³ en 2022, 0,36€/m³ en 2023) sont « délestés » par ceux de Veolia (0,49€/m³ en 2022 à 1,14€/m³ pour 2023), pour une base de 120m³ annuels ! Un abonné de la régie paye 1,33€/m³ là où un abonné de Ballan paye 1,50€/m³ !

Il faut dire que Veolia a prévu la construction d'une usine de décarbonatation.... Les ballanais la payent déjà !

4.2 DSP de Berthenay

Cette DSP arrive à échéance en 2024. Elle sera ensuite regroupée avec la DSP des communes de Ballan-Miré, Savonnières, Druye et Villandry.


Le réseau est entièrement alimenté par les puits de « cave gouttière P2 » et « l'île aux Brions P3 » dans les alluvions du Cher et Turonien à Villandry. Désinfection à l'eau de javel. Le réseau dessert Savonnières-bourg, vallée et partie du plateau, Villandry-nord et Berthenay

Les comptes annuels de résultat 2017-2022:

02-BERTHENAY, dsp 2016-2024, Réalisation 2017 à 2022								
02Berthenay_Care2022v1_it.ods/ Berthenay								29/11/23
Récapitulatif des charges et des produits	Compte prévisionnel VEOLIA	REEL 2017	Réel Véolia 2018	Réel Véolia 2019	Réel Véolia 2020	Réel Véolia 2021	Réel Véolia 2022	Par M3 vendu
Frais de Personnel	0	5 968	6 531	3 098	4 014	3 793	19 663	0,63
Sous total Charges d'exploitation :	0	12 451	15 031	12 699	7 587	4 957	6 844	0,22
Sous total Autres dépenses d'exploitation	0	2 804	1 969	1 912	1 767	-169	6 339	0,20
Sous total Autres charges de gestion	0	1 672	1 321	1 414	2 247	2 279	2 376	0,08
Sous total Autres charges	0	621	578	589	598	607	625	0,02
Total des Charges	0	23 516	25 430	19 712	16 213	11 467	35 847	1,15
Pertes ou excédent	0	8 024	20 157	9 618	15 150	19 451	690	0,02
Total des depuis 2017							73 090	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Compte prévisionnel VEOLIA	REEL 2017	Réel Véolia 2018	Réel Véolia 2019	Réel Véolia 2020	Réel Véolia 2021	Réel Véolia 2022	Par M3 vendu
Total recettes exploitation	0	30 660	19 993	26 020	27 104	27 428	29 342	0,94
Total autres produits	0	880	9 015	3 310	4 259	3 490	7 195	0,23
Total des produits d'exploitation	0	31 540	45 587	29 330	31 363	30 918	36 537	1,17
Volume vendu M3	0	26 708	27 605	28 168	29 276	30 463	31 127	

Cette DSP connaît des variations dans le montant des charges imputées chaque année par Veolia : par exemple, Veolia imputait 19663€ aux frais de personnel en 2022, contre 3793€ en 2021. L'excédent cumulé par Veolia depuis 2017 est le double des charges annuelles 2022 !

Aucun « achat d'eau » n'est imputé au contrat alors que toute l'eau vient d'ailleurs !

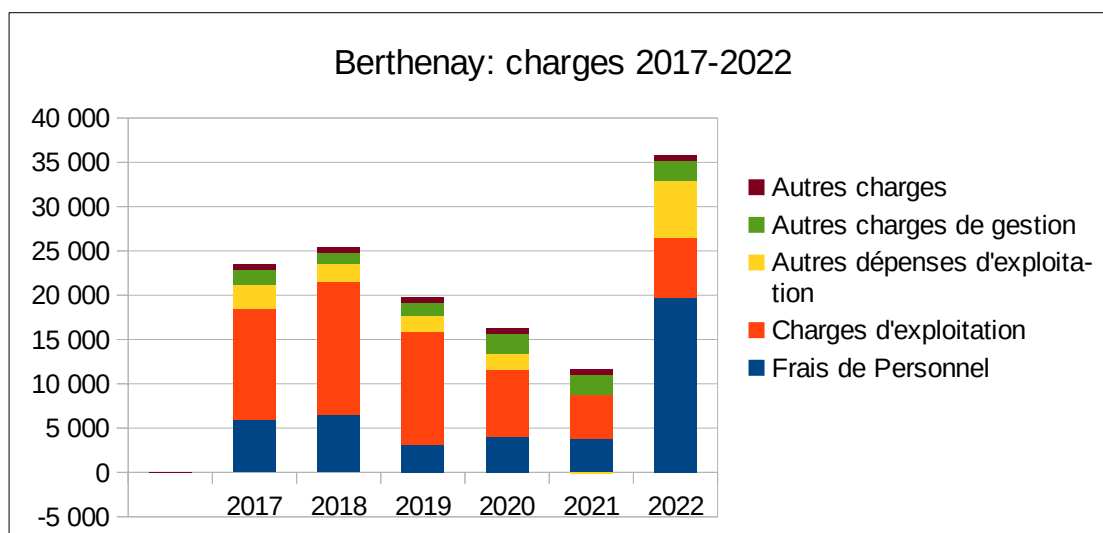

Le contrat se terminant en 2024, il sera intéressant d'en analyser les derniers exercices comptables.

Les tableaux détaillés des comptes financiers sont en annexe, pages 7 et 8.

4.3 DSP de Chambray-lès-Tours


Le contrat de DSP signé le 20 décembre 2018 a été initié et reconduit par la métropole, période du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2028, suivi de 2 avenants qui ont modifié les tarifs (voir encadré page suivante)

Provenance de l'eau :

Le réseau distribue l'eau provenant du forage au Cénomaniens « Les pièces de la Branchoire » (Bois Cormier selon Veolia), avec une déferrisation physico-chimique, désinfection au chlore gazeux.

Chambray recevait de l'eau de la Ville de Tours jusqu'en 2019. Depuis 2020, l'eau provient de Joué.

03Chambray_CARE2022_bd.ods/Ressources eau							
Provenance de l'eau vendue à Chambray							
	2017	2018	Contrat	2019	2020	2021	2022
Produit par Chambray	593 589	574 025	535 000	541 838	362 532	710 767	716 073
Fourni par Tours	260 112	248 800	250 000	278 244			
Acheté à Joué					396 435	84 257	169 450
Volume vendu	853 701	822 825	785 000	820 082	758 967	795 024	885 523

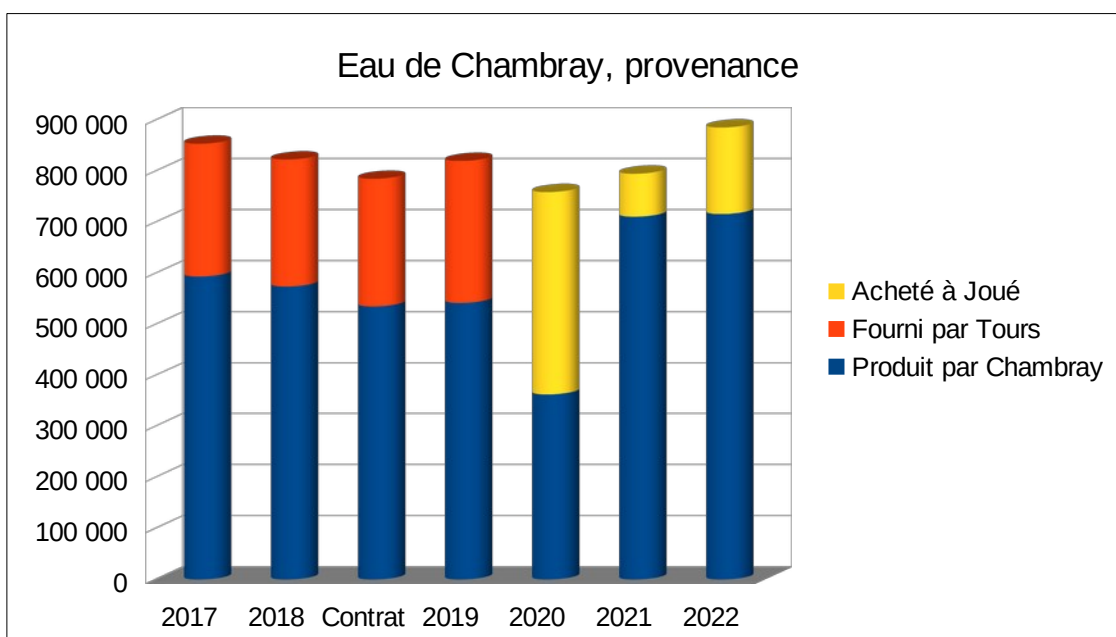


L'opération d'achat à Joué serait vertueuse en ce qui concerne la sauvegarde du Cénomaniens sauf que le forage de La Branchoire a fournit plus de 700 000m³ depuis 2021!

Le raccordement sur le réseau de Tours se faisait au niveau de l'hôpital Trousseau. Les désappointements des usagers concernant la qualité de l'eau ont conduit à substituer l'eau de Joué à celle de Tours. Sauf que Joué dessert des quartiers de Chambray : ce n'est pas une connexion « de secours » pouvant servir à sécuriser l'alimentation en eau de tous les habitants de Chambray causée par une éventuelle avanie sur le forage de La Branchoire.

Les tarifs de l'eau :

Modifier un contrat récent par un avenant, c'est l'exemple même de la pratique du contrat de DSP, telle qu'elle est dénoncée par la Cour des Comptes : le contrat initial reçoit vite des avenants qui confortent les intérêts de Veolia au détriment des usagers, et complique la compréhension de l'ensemble. C'est pour mieux comprendre que nous récapitulons le contrat initial et les avenants dans un tableau, en faisant apparaître avant et après les tarifs véritables d'une facture d'un abonné.

Bref, le chambrésien a vu son tarif au m³ passer de 0,78€ à 1,24€, soit +58 % et la part qui revient à Veolia augmente de 72,50 %, mais son tarif reste inférieur à celui de la régie de 0,09€/m³.

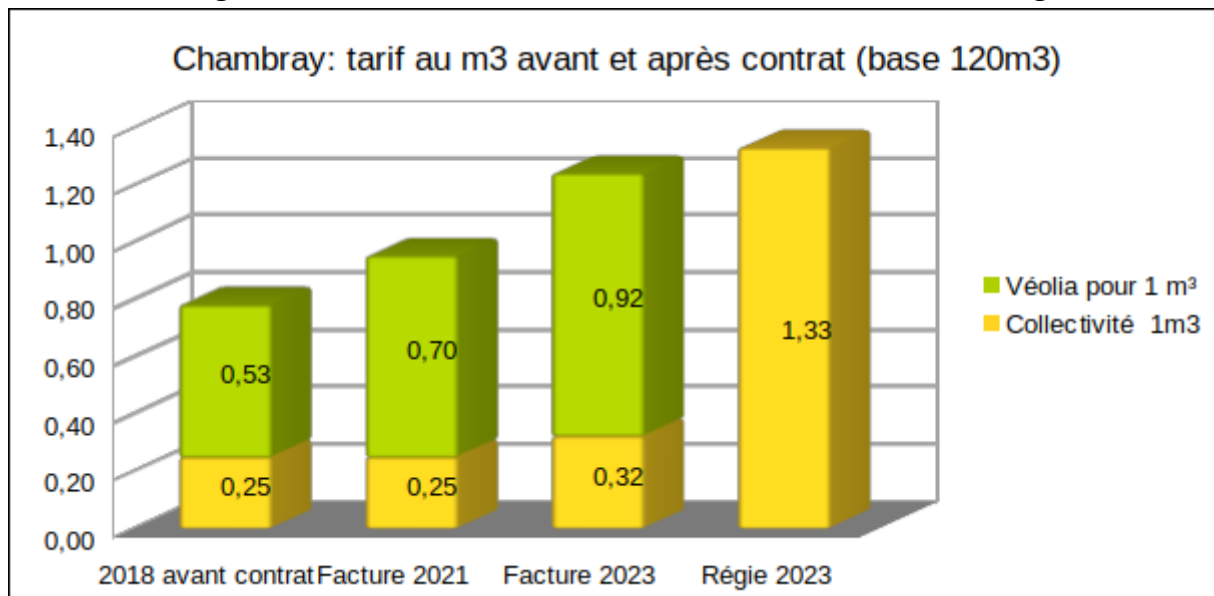

Avenants au contrat DSP de Chambray

Un avenant No 1 important a été signé le 19 juin 2019, justifié, paraît-il, par « le lissage du fonds de travaux » pour tenir compte de « l'intensification des travaux de la future ligne de tram » :

- 100k€ en 2019-2020 et 2024 à 2028,
- 350k€ en 2021, 2022 et 2023

Le total de 1750k€ reste inchangé sur la période.

L'article 19-2 du contrat est adapté et remplacé par ce qui suit :

- tranche de 0 à 100m³, de 0,4370 à 0,55€/m³
- tranche de 101 à 300m³, de 0,50 à 0,70€/m³
- tranche de +300m³, de 0,80 à 0,93€/m³,
- partie fixe annuelle du délégataire de 11,50 à 12€


base valeur au 1/1/2019, donc avec application de la formule de révision qui fait que, par exemple, l'abonnement indiqué à 12€ sur l'avenant devient 12,51€ au 1-1-2021, le tarif de 0,55€/m³ de l'avenant devient 0,57€/m³.

Un avenant No 2 a été signé le 30 septembre 2021. Il modifie différentes dispositions du contrat initial, pour les harmoniser avec les autres contrats de DSP gérés par la métropole. Toutefois, cet avenant modifie à l'article 3 le « fonds travaux », l'abaissant de 1,750k€ à 1,611k€ (de 350 à 211k€ pour l'année 2021). De plus, l'achat d'eau à Joué est entériné (art 6).

Les comptes d'exploitation :

Rappelons que le contrat initial applicable au 1^{er} janvier 2019 a été modifié par 2 avenants.

03-DSP Veolia de CHAMBRAY. Réalisation 2018 à 2022								
03Chambray_CARE2022_bd.ods/ Chambray		Bd-dc						
Récapitulatif des charges et des produits	2018	Contrat 2019	2019	2020	2021	2022	Ecart 2022/contrat	
Frais de Personnel	132 121	126 476	126 967	125 058	135 227	123 247	-2,55 %	
Charges d'exploitation	178 858	137 311	201 556	430 024	146 002	306 351	123,11 %	
Autres dépenses d'exploitation	37 746	84 241	49 501	40 453	43 327	66 723	-20,80 %	
Autres charges de gestion	30 441	44 814	50 016	36 543	57 521	66 271	47,88 %	
Charges pour travaux	121 199	186 129	261 129	266 123	310 660	472 284	153,74 %	
Total des Charges	500 365	578 971	689 169	898 201	692 737	1 034 876	78,74 %	
Evolution charges/contrat		0,00 %	19,03 %	55,14 %	19,65 %	78,74 %		
Pertes ou excédents	-40 264	11 854	-1 233	-308 446	76 904	-65 008	-648,41 %	
		Cumul excédents depuis 2019 :					-297 783	
PRODUITS D'EXPLOITATION	2018	Contrat 2019	2019	2020	2021	2022	Ecart 2022/contrat	
Total recettes exploitation	395 058	523 427	603 064	524 627	666 291	850 201	62,43 %	
Total autres produits	65 043	67 398	84 872	65 128	103 350	119 667	77,55 %	
Total des produits d'exploitation	460 101	590 825	687 936	589 755	769 641	969 868	64,15 %	
Volume vendu M3	822 825	785 000	820 082	758 967	795 024	885 523	12,81 %	

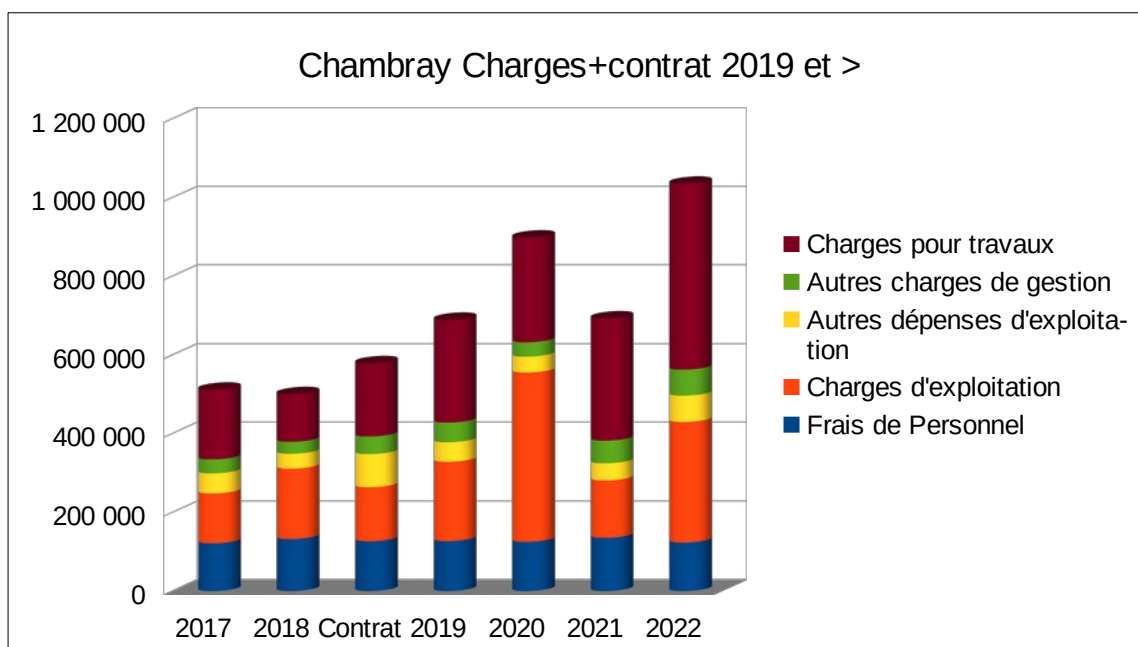

Nous constatons que les charges imputées au contrat par Veolia ont augmenté de 78 % entre les prévisions de 2019 et la réalisation de 2022.

Il y a de grandes variations annuelles liées aux charges d'exploitation en 2020, et à la diminution des recettes d'eau en 2021, inexplicables...

Les tableaux détaillés des comptes financiers sont en annexe, pages 9 et 10.

4.4 DSP de Chanceaux et Notre Dame D'Oé

Le contrat a commencé le 1^{er} janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2028. La commune de Cérelles qui n'est pas dans la Métropole a rejoint le SIAEP de Semblançais. Une délibération de TMVL a été prise pour permettre à Veolia de facturer les abonnés de ce SIAEP.

Pour Notre-Dame-D'Oé le réseau est alimenté par le forage au Turonien « La Ganoire F2 » et le forage au Cénomaniens « La Ganoire F1 ». Traitement : l'eau du Cénomaniens est déferrisée. Les deux eaux sont désinfectées au chlore gazeux et mélangées avant la distribution.


Le réseau distribue à Notre Dame d'Oé et Chanceaux, sauf Langennerie.

Pour Chanceaux-sur-Choisille, l'eau provient du forage au Turonien « Langennerie » : désinfection au chlore gazeux. Le réseau distribue dans le bourg de Langennerie et la commune de Cérelles, du SIAE de Semblançay. Selon l'ARS, ces réseaux distribuent de l'eau de bonne qualité.

Comptes annuels de résultat :

Ce tableau couvre 7 années d'un contrat très lucratif pour Veolia puisque l'excédent positif cumulé depuis 7 ans est de 679 928€. Il faudrait que les abonnés arrêtent de payer pendant un an et demi pour remettre ce cumul à zéro !

04-DSP Notre Dame d'Oé/Chanceaux 2014-2028 Réalisation 2016-2022									
04NDOChanceaux2022_v1 df/ NDO-ChanBd-dc									
CHARGES	Contrat	2016	2017	2018	2019	2020	2021 new*	2022	
Frais de Personnel	0	134 447	116 188	120 479	92 017	106 229	105 592	94 922	
Charges d'exploitation	0	103 044	81 815	120 309	91 604	244 969	130 957	124 998	
Autres dépenses d'exploitation	0	57 935	44 772	35 976	34 907	31 746	32 136	40 186	
Autres charges de gestion	0	49 363	46 240	47 978	47 590	49 114	44 879	41 624	
Autres charges pour équipements	0	110 739	113 095	114 683	115 468	114 254	107 621	144 389	
Total des Charges	0	455 528	402 110	439 425	381 586	546 312	421 185	446 119	
Pertes ou excédents	0	81 214	118 718	72 412	183 938	22 887	110 707	90 052	
								Total excédent depuis 2016	679 928
PRODUITS D'EXPLOITATION	Contrat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Total recettes exploitation	0	465 540	454 034	445 925	490 835	504 252	464 665	488 862	
Total autres produits	0	71 202	66 794	65 912	74 689	64 947	67 227	47 309	
Total des produits d'exploitation	0	536 742	520 828	511 837	565 524	569 199	531 892	536 171	
Volume vendu M3	0	392 521	392 842	375 144	433 183	437 364	468 419	456 359	
								Evolution volume d'eau de 2016 à 2022 :	16,26 %

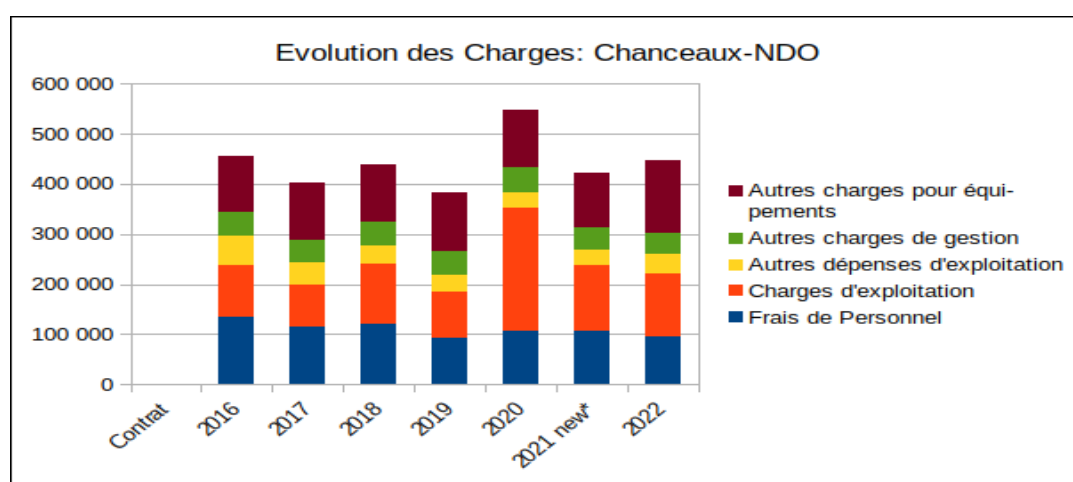

Nous observons de grandes variations annuelles, surtout en 2020, toujours à cause de la sous-traitance. Pour l'année 2021, le compte annuel présenté au CARE 2021 a été modifié en 2022. Sans doute une erreur non détectée avant sa publication.

Les tableaux détaillés des comptes financiers sont en annexe, pages 11 et 12.

4.5 DSP de Fondettes, Luynes, St Etienne de Chigny

L'ARS distingue trois réseaux :

- « Fondettes forages » : eau de la Bourdonnière pour 80 % (Cénomaniens) et de Ile Godineau 20 % (nappe alluviale), traitement de déferrisation et désinfection au chlore gazeux ;
- « Fondettes Luynes » : eau du forage du Cénomaniens « Les Pins » cénomaniens, traitement de déferrisation biologique et désinfection au chlore gazeux ;
- « Fondettes puits » : eau du champ captant des alluvions de Loire de l'Ile Godineau, traitement et désinfection à l'eau de Javel.

Selon l'ARS, deux réseaux ont une eau de bonne qualité, mention A, le troisième (Fondettes puits) a une mention B : « eau sans risque pour la santé mais ayant fait l'objet de non conformités limitées. »


Une DUP pour la protection des captages a été conduite en 2022-2023 pour pouvoir ré-exploiter pleinement le forage rayonnant de l'Ile Godineau.

Un avenant avait été signé au 1^{er} janvier 2019 avec Veolia pour « Étude et mise en place d'un pilote de traitement des métabolites » : Le délégataire s'engageait à mettre en œuvre le plan d'action précis et d'en rendre compte en 2020 afin « de valider ou non la pertinence du procédé pour son déploiement ».

Notons que le rendement du réseau de Fondettes est l'un des plus faibles de TMVL : 77,6 %

Les tarifs de l'eau:

Les tarifs de l'eau sont actualisés au 1^{er} décembre de chaque année.

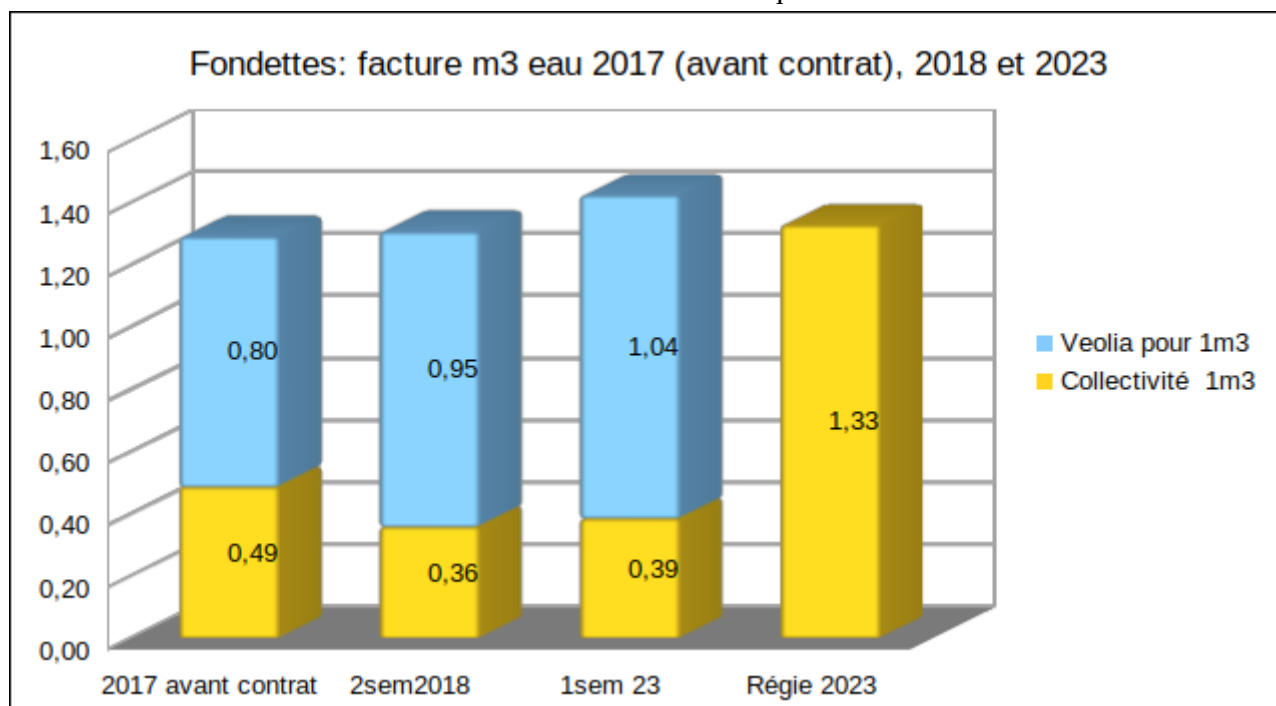

Nous observons que le renouvellement du contrat a été favorable à Veolia dont le tarif passe de 0,80€ à 0,95€, au détriment de la part revenant à la régie publique. En 2023, le tarif total (1,43€) est supérieur de 0,10€ à celui de la régie


Le nouveau contrat intègre :

- un fonds dit « Equipements - Canalisations - Branchements - Compteurs » doté de 108.141€;

- un fonds dit « Répéteurs radio-relève » de 15.000€, présent sur le RAD 2017, disparu depuis 2018
 - un fonds dit « Travaux » de 150.000€
- soit un total de près de 270.000€ entièrement financé par la majoration du tarif appliquée aux abonnés.

Comptes annuels de résultat :

05-FONDETTES, DSP VEOLIA 2017/2027 Réalisation 2018-2022							
05Fondettes_Care2022_sm.ods/ FONDETTES, DSP VEOLIA 2017/2027		Bd-dc		sm+dc		Sm11-10-22 Dc29-11-23	
Récapitulatif des charges et des produits	Contrat 2018	Véolia 2018	Véolia 2019	Véolia 2020	Véolia 2021	Véolia 2022	Ecart 2022 contrat initial
CHARGES	Contrat	2018	2019	2020	2021	2022	
Frais de Personnel	182 447	264 798	241 298	190 302	218 411	198 597	8,85 %
Charges d'exploitation :	285 391	362 894	410 705	467 352	402 843	374 736	31,31 %
Autres dépenses d'exploitation	88 688	91 260	79 676	59 524	82 077	93 900	5,88 %
Autres charges de gestion	82 651	104 217	78 269	76 004	69 758	62 492	-24,39 %
Autres charges pour investissements	260 685	275 376	278 203	288 229	303 967	318 923	22,34 %
Total des Charges	899 862	1 098 545	1 088 151	1 081 411	1 077 056	1 048 648	16,53 %
Evolution charges/contrat		22,08 %	20,92 %	20,18 %	19,69 %	16,53 %	
Pertes ou excédents	-4 119	-223 280	-22 056	-39 598	-71 770	-86 047	0,00 %
		Total des excédents depuis 2018				-442 751	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Contrat	2018	2019	2020	2021	2022	Ecart 2022 contrat initial
Total exploitation du service	832 260	751 901	960 034	919 983	884 324	837 674	0,65 %
Total autres produits	63 483	123 364	106 061	121 830	120 962	124 927	96,79 %
Total des produits d'exploitation	895 743	875 265	1 066 095	1 041 813	1 005 286	962 601	7,46 %
Volume vendu M3	867 638	820 583	825 826	989 433	921 145	892 646	2,88 %

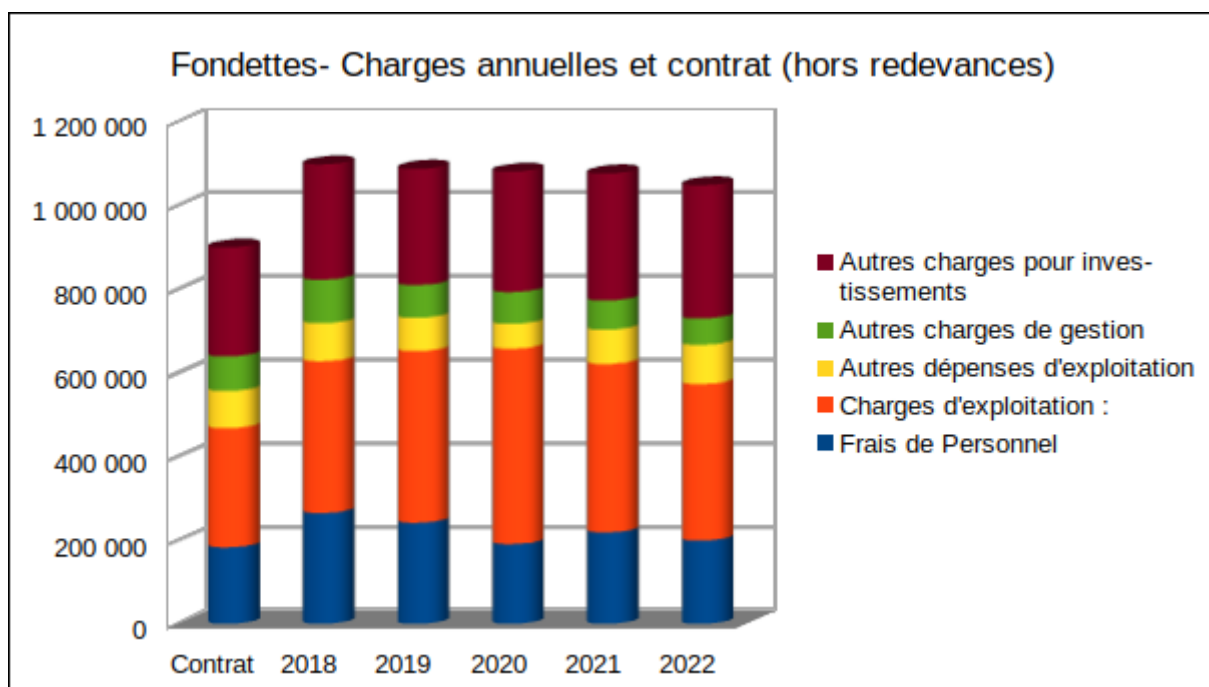

Nous observons que dès 2018, les charges imputées par Veolia au contrat de Fondettes/Luynes/St Etienne de Chigny augmentent de 22 %. Les recettes enregistrées par Veolia n'augmentent qu'en 2019. Comment expliquer que les volumes facturés par Véolia, prévus au contrat à 867 000m3 sont de 820 000m3 en 2018 et 2019, et « bondissent » à 989 443m3 en 2020 ! alors que des compteurs avec relevée automatique sont installés.

Veolia affiche une perte cumulée sur 5 ans de 442 451€, entièrement imputable aux écarts de gestion mais qui justifiera un avenant au contrat prochainement....

Les tableaux détaillés des comptes financiers sont en annexe, pages 13 et 14.

4.6 DSP de Joué-lès-Tours


A Joué-lès-Tours, le réseau est alimenté par quatre forages au Cénomaniens, deux à « Saint-Sauveur » et deux près du château d'eau, « Mignonne » et « La Troue ». L'eau est déferrisée et mélangée à l'eau traitée à l'usine de Pont-Cher qui prélève dans le Cher, avec clarification, ozonation, filtration sur charbon actif et chloration gazeuse.

Selon l'ARS, l'eau est de bonne qualité bactériologique et de qualité physico-chimique conforme.

Le réseau dessert toute la commune de Joué et l'ouest de la D910 de Chambray, jusqu'au périphérique sud. A partir de 2023, Joué desservira une partie Est de Ballan.

Origine de l'eau distribuée :

Sur la pression des associations (Eau-Touraine et SEPANT) qui reprochaient à Veolia Joué de ne pas « économiser » le Cénomaniens, le contrat de DSP de 2016 prévoit dans son article 17.3 : « Le délégataire s'engage à prélever dès 2018 60% a minima de l'eau à traiter dans le Cher et 40% dans la nappe du Cénomaniens; à mi-contrat, cet objectif est porté à 70% a minima de l'eau à traiter dans le Cher et 30% dans la nappe du Cénomaniens. » Est-ce que le compte sera bon en 2024 ?

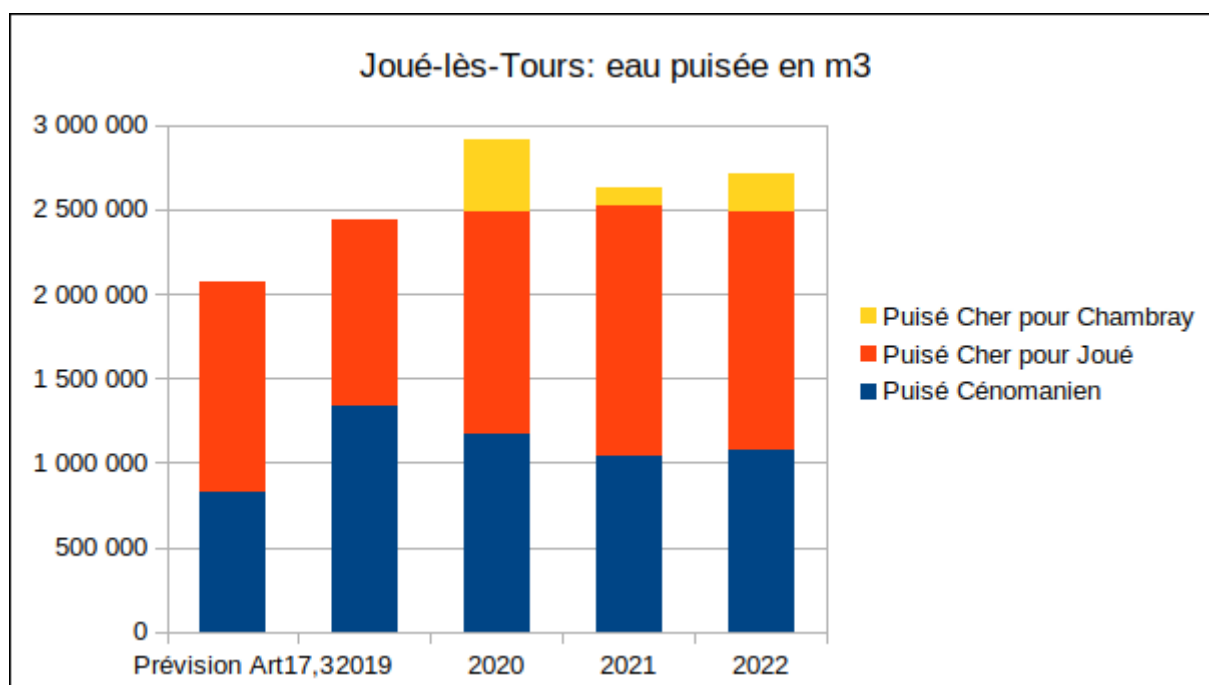

La fourniture d'eau à Chambray interroge : Pourquoi avoir « supplanté » la fourniture par la régie de Tours au niveau de l'hôpital Trousseau? Pourquoi s'en tenir à un quartier de Chambray-lès-Tours ? Pourquoi avoir échangé 362 000m3 en 2020 et seulement 84 000m3 en 2021 ? Pourquoi avoir imputé en recettes de « Vente d'eau » 143 343€ en 2020, -109 107€ en 2021 et 54 245€ en 2022 ?

Ce graphique illustre aussi l'écart entre la prévision de volume vendu (2 millions de m³ sur le contrat, article 17.3) et la réalité (plus de 2,5millions). Cela fait des recettes supplémentaires pour Veolia.

Evolution du contrat :


Le contrat initial de 15ans, commencé le 1^{er} janvier 2017 a été modifié par 3 avenants dont celui du 1^{er} janvier 2020 qui modifie le fonds travaux et le tarif de « vente en gros ». Nous ne savons pas qui est bénéficiaire des ventes en gros.

Comptes annuels de résultat :

Ce tableau comporte une première colonne qui indique les prévisions de charges présentées au conseil municipal réuni le 29 février 2016, afin qu'il opte pour une DSP, au détriment d'une régie publique. La deuxième colonne indique les prévisions 2017 découlant de la négociation avec Veolia et entérinées par le conseil municipal du 4 juillet 2016 ; et les exercices 2017 à 2022.

06Joué-lès-Tours DSP Veolia 2017/2031 – Réalisations 2017-2022									
06JLT_CARE2022_bd.ods/ JoueLT									
bd+dc									
Récapitulatif des charges et produits	Rapport avant DSP IRH (1)	Prévision VEOLIA 2017 (2)	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Réel 2022	contrat / Réel2022
Charges	Etude IRH	Contrat	2017	2 018	2019	2020	2021	2022	
Frais de Personnel	419 603	501 448	644 511	750 249	599 998	570 603	603 752	527 936	5,28 %
Charges d'exploitation :	423 700	431 928	512 940	686 516	659 865	687 337	794 752	745 734	72,65 %
Autres dépenses d'exploitation	206 440	289 296	303 958	260 995	237 540	209 162	176 226	230 686	-20,26 %
Autres charges de gestion	5 830	161 210	237 214	258 175	218 829	201 912	178 828	217 463	34,89 %
Charges pour travaux	389 920	1 056 298	643 401	755 084	831 647	1 021 994	1 047 239	1 026 436	-2,83%
Total des Charges	1 445 493	2 440 180	2 342 024	2 711 019	2 547 879	2 691 008	2 800 797	2 748 255	12,63 %
Evolution des charges/contrat		0,00 %	-4,02 %	11,10 %	4,41 %	10,28 %	14,78 %	12,63 %	
Pertes ou excédents	86 000	72 992	126 294	-184 455	46 276	44 784	-226 865	-49 435	-167,73 %
Excédents depuis 2017 :								-243401	
PRODUITS D'EXPLOITATION	IRH	Contrat	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Réel 2022	contrat / Réel2022
Total recettes exploitation	0	2 335 116	2 284 943	2 388 627	2 397 164	2 554 118	2 385 740	2 534 345	8,53%
Total autres produits	0	178 056	183 375	137 937	196 991	181 674	188 192	164 475	-7,63%
Total des produits d'exploitation	0	2 513 172	2 468 318	2 526 564	2 594 155	2 735 792	2 573 932	2 698 820	7,39%
Volume vendu (en M3)	0	1 760 000	1 847 902	1 978 275	1 877 420	2 235 131	2 082 588	2 113 222	20,07%

Les tableaux détaillés des comptes financiers sont en annexe, pages 15 et 16.

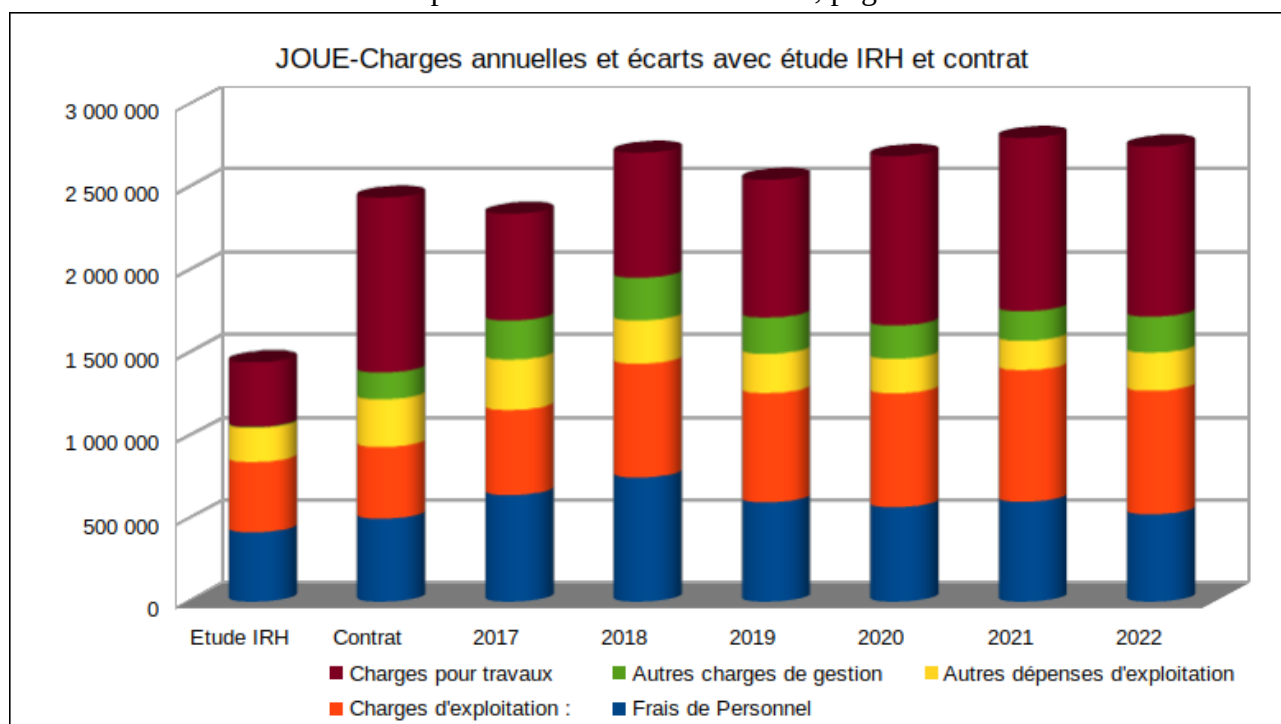

Nous observons que le montant des charges d'exploitation imputées au contrat de Joué (frais de personnel et d'exploitation) sont toujours supérieures aux prévisions.


Les « Charges pour travaux » prévues au contrat pour 1,056millions ne s'élèvent jamais à hauteur des prévisions, par exemple 1,26 millions en 2022. L'avenant No 3 prévoyait même une augmentation du fonds travaux de 150k€ pour 5 ans entre 2020 et 2024 (art 3.1) et ce même avenant prévoit de réaffecter 750k€ sur 5 ans au fonds travaux (art 3,2). Les informations financières contenues dans la rapport annuel de Veolia ne nous permettent pas de suivre ces évolutions contractuelles, alors même qu'elles sont présentées comme un avantage pour la collectivité. La fourniture d'eau à Chambray et à Ballan va accroître les recettes, sans majorer notablement les charges.

4.7 DSP de La Riche

Eau produite par Veolia et eau fournie par Tours :

A La Riche, le réseau est alimenté en eau par un forage au Cénomannien « le grand Carroir ouest », avec un traitement de déferrisation physico-chimique, désinfection au chlore gazeux. Selon l'ARS l'eau est de bonne qualité.

Le réseau reçoit de l'eau de la Ville de Tours pour le secteur du Plessis. La DSP de La Riche distribue aussi St Genouph.

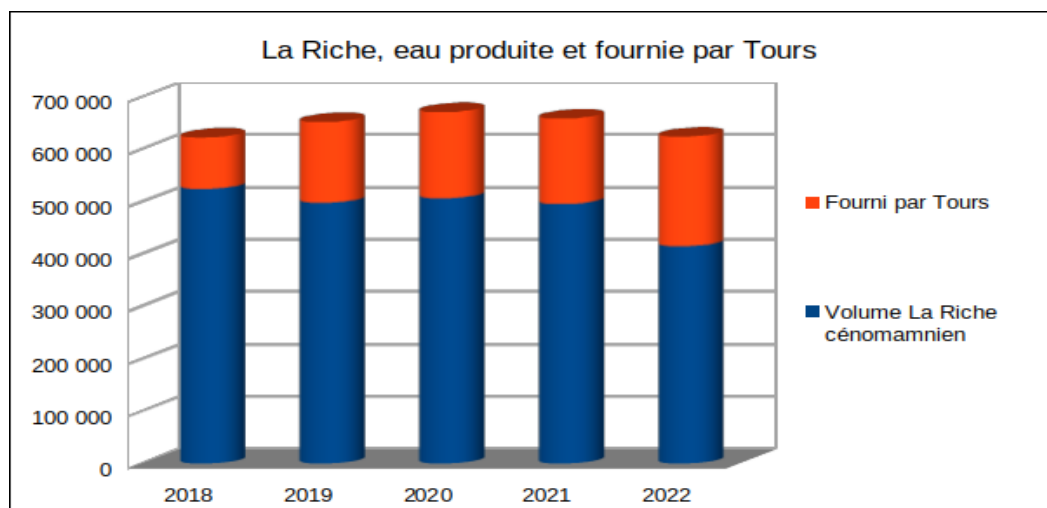


La Riche a importé en 2022 plus de 33% de son eau de la ville de Tours (209 507m³). Le compte de résultat n'enregistre aucune dépense directe à ce titre !

La Riche fournit le réseau de St Genouph (45 595m³ en 2022).

Le contrat de DSP et les tarifs de l'eau potable.

Le contrat pour 12 ans a été adopté par le conseil municipal de La Riche le 9 novembre 2016, deux mois avant le transfert de la compétence EAU à Tours-Métropole. Le contrat prévoyait une vente annuelle de 517.000m³ aux abonnés directs avec 3 tranches tarifaires et une vente de 71.430m³ pour St Genouph et Berthenay. Depuis 2020, Berthenay est approvisionné par Villandry.

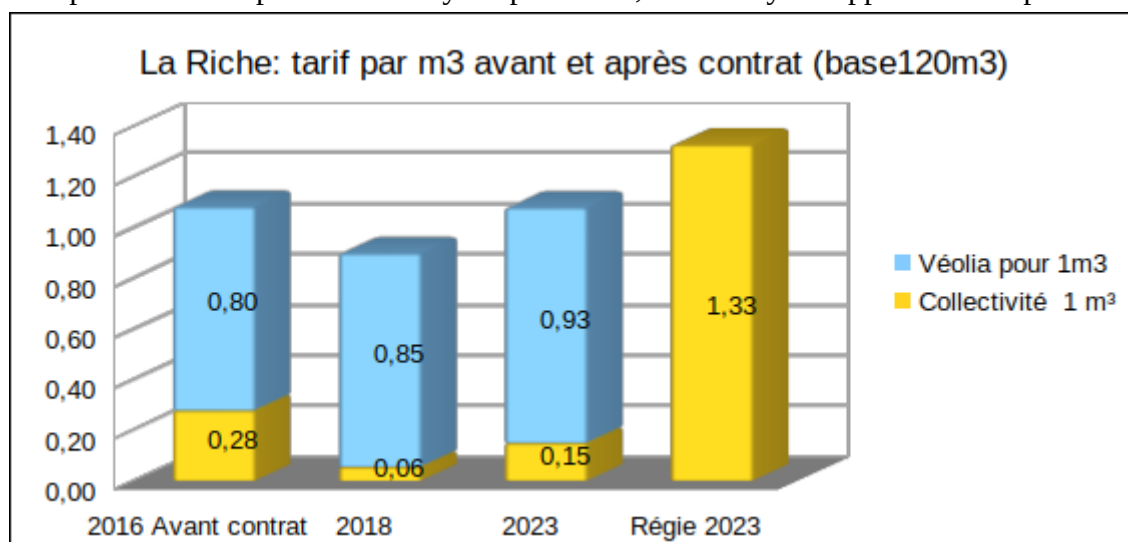

A l'occasion du renouvellement du contrat, le tarif de l'eau a baissé, mais au seul détriment de la collectivité. En 2023, l'abonné de La Riche paye 1,08€/m³ là où son voisin de Tours paye 1,33€. Sans doute peut-on vendre pas cher aux larichois une eau qui est fournie par les installations de Tours !

Un avenant No 1 applicable au 01-01-2017 supprimait le paiement direct de l'achat d'eau à la Ville de Tours et, pour compenser, majorait le fonds « travaux » de 35.625€/an (c'est le produit de 125.000m3 d'eau au tarif unitaire de 0,285€ (voir page 2 de l'annexe financière du contrat initial de La Riche) et le portait ainsi de 110 000€/an à 145 625€/an. En 2022, ce sont 209 507m3 qui ont été fournis par Tours à La Riche, ce qui donne un prix de:35625/209507=0,17€/m3


Un avenant No 2 applicable au 01-01-2022 entérine le montant du fonds à 145625€.

Un avenant No 3 applicable au 01-07-22 intègre St Genouph dans la DSP de La Riche.

Les comptes de résultat :

07-LA RICHE, DSP VEOLIA 2017-2028 Réalisation 2017 à 2022								Dc 29-11-23	
07LaRiche_Care2022_sm.ods/ La-Riche									
Récapitulatif des charges et des produits	Contrat 2017	REEL 2017	REEL 2018	REEL 2019	REEL 2020	REEL 2021	REEL 2022	Ecart contrat	
CHARGES	Contrat	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Frais de Personnel	128 995	122 186	116 393	63 687	71 924	83 566	124 297	-3,64 %	
Charges d'exploitation	95 254	73 092	103 237	99 087	103 151	122 979	137 089	43,92 %	
Autres dépenses d'exploitation	55 879	50 010	35 146	25 370	29 655	25 984	49 072	-12,18 %	
Autres charges de gestion	40 136	48 242	38 253	41 762	43 151	39 314	45 840	14,21 %	
Autres charges pour travaux	146 316	142 556	179 277	182 360	185 519	187 592	200 602	37,10 %	
Total des Charges	466 580	436 086	472 306	412 266	433 400	459 435	556 900	19,36 %	
Evolution des charges/contrat		-6,54 %	1,23 %	-11,64 %	-7,11 %	-1,53 %	19,36 %		
Excédent	11 766	74 995	47 262	122 871	106 156	92 095	-21 359	-282,00 %	
			Total excédent 2017-2022				422 020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Contrat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ecart contrat	
Total recettes exploitation	448 088	469 144	479 629	479 364	481 228	484 683	494 582	10,38 %	
Total autres produits	30 258	41 937	39 939	55 773	58 328	66 847	40 959	35,37 %	
Total des produits d'exploitation	478 346	511 081	519 568	535 137	539 556	551 530	535 541	11,96 %	
Volume vendu M3	509 328	589 621	575 278	590 160	553 779	551 860	551 954	8,37 %	

NB : volume vendu par La Riche à St Genouph en 2022 : 45495m3, en provenance de Tours : 209507m3

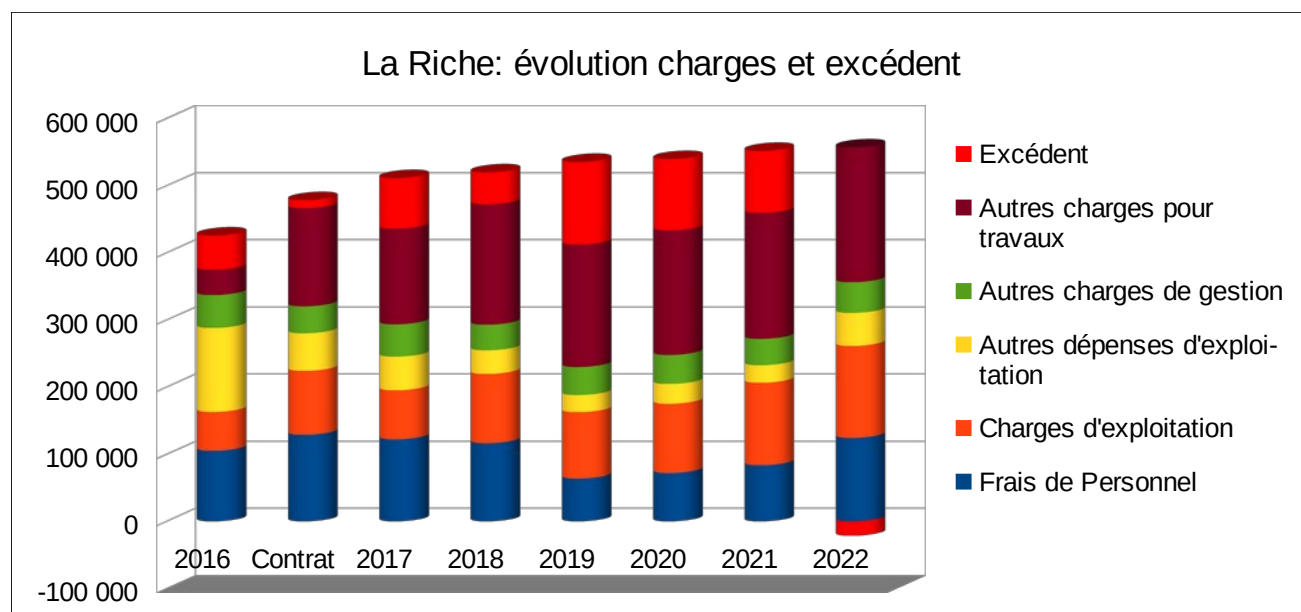

Le contrat de La Riche est lucratif pour Veolia : les excédents cumulés depuis 2017 s'élèvent à 422 020€, soit presque une année entière de charges. Nous constatons que les recettes ont augmenté régulièrement, comme le volume d'eau vendu.

Les tableaux détaillés des comptes financiers sont en annexe, pages 17 et 18.


4.8 DSP de Mettray

A Mettray, le réseau est alimenté par les forages au Turonien « les Bourgetteries » et « Guindreau », traitement: déferrisation biologique, désinfection au chlore gazeux. Pour l'ARS, l'eau est de bonne qualité

Il y a un projet métropolitain pour raccorder Mettray au réseau de Tours et (ou) St Cyr.


Le contrat de DSP :

Le contrat a été renouvelé en faveur de Veolia à compter du 1^{er} janvier 2019 pour 10 ans. Il prévoit deux « fonds contractuels » représentant au total 28k€/an et oblige Véolia à un âge moyen des compteurs de 10 ans maximum.

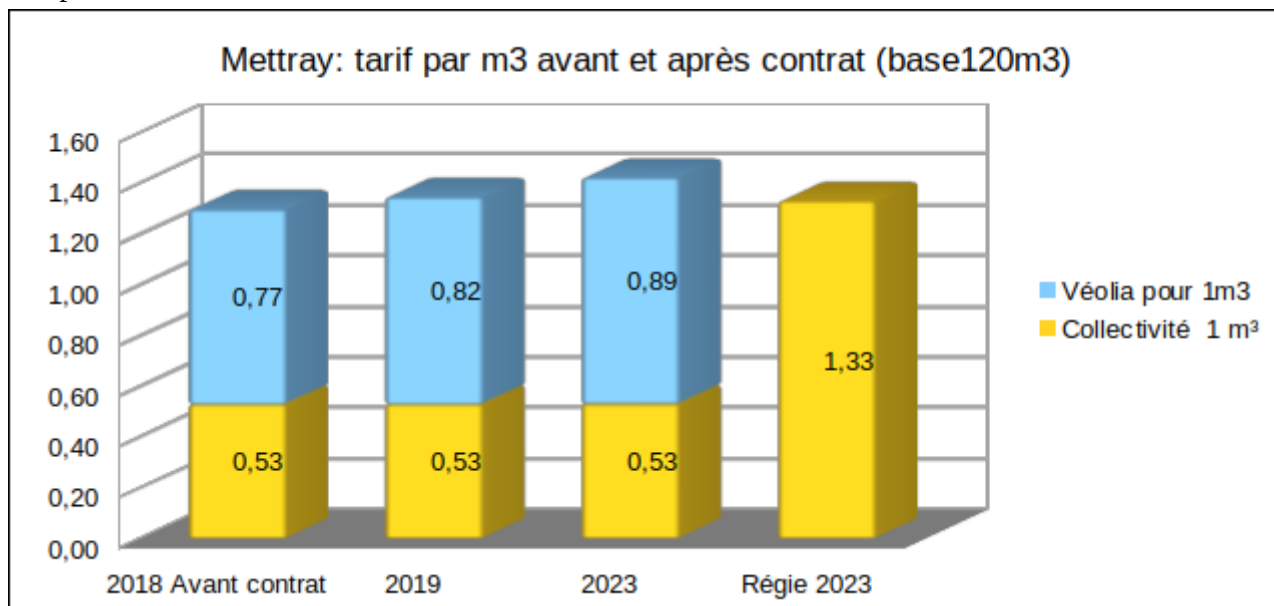

Pour ce contrat, les tarifs ont peu évolué et la part de la collectivité est maintenue à son niveau précédent, contrairement aux contrats renouvelés à Chambray, La Riche ou Fondettes. Un abonné de Mettray paye 1,42€, soit 0,09€ de plus que son voisin de Tours.

Comptes annuels de résultat :

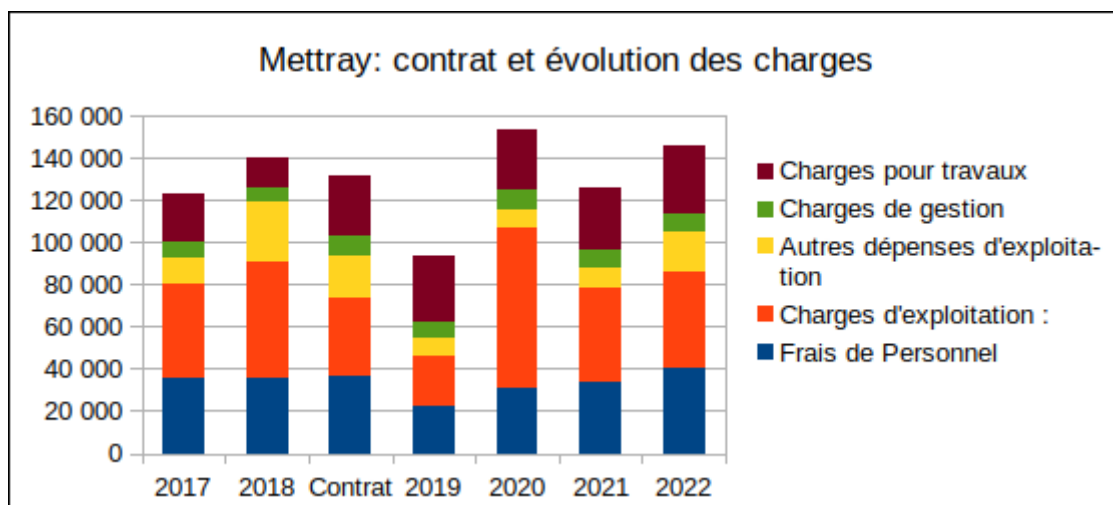


Nous constatons des variations des charges imputées au contrat dues aux charges d'exploitation (sous-traitance principalement). Les comptes développés sont en annexe pages 19-20.

4.9 DSP de Parçay-Meslay/Rochecorbon

Provenance de l'eau :

Le réseau est alimentée par un forage du Cénomannien « La Thibaudière » et par les usines de la Ville de Tours. Il y a un traitement de déferrisation biologique puis désinfection au chlore gazeux sur le forage et un mélange au réservoir de Parçay avec les eaux de Tours, champ captant dans les alluvions de Loire. Selon le rapport 2022 de l'ARS, la qualité de l'eau est classée B « eau sans risque pour la santé ayant fait l'objet de non conformités limitées. »

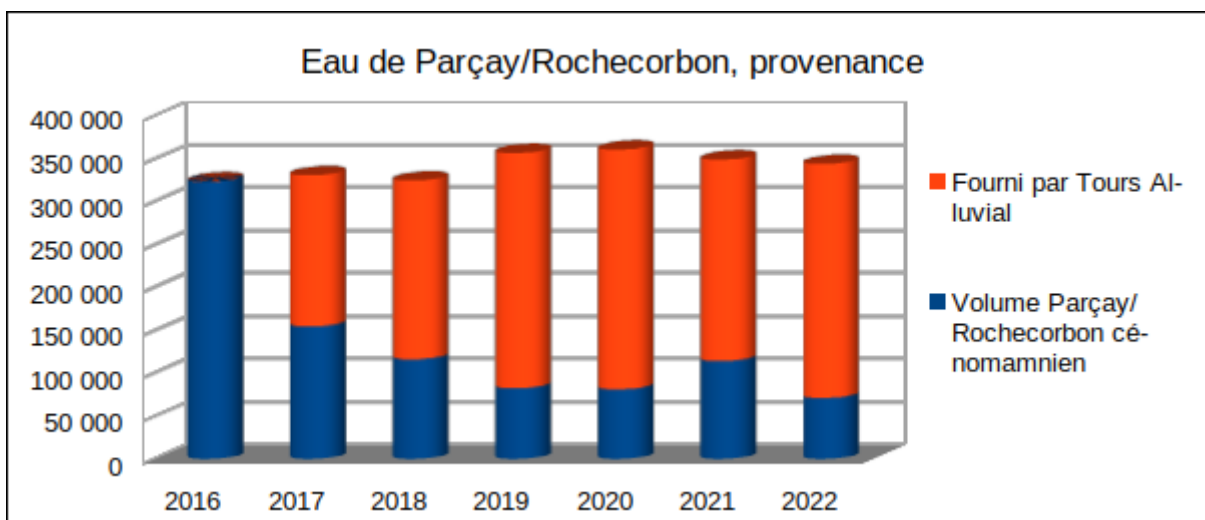


Nous observons que depuis 2017, à la suite d'importants investissements, l'eau de Tours est prépondérante. En 2022, la société Veolia ne produit que 20 % de l'eau qu'elle facture.

Le contrat de DSP :

Le contrat de DSP commencé le 1^{er} septembre 2014 se termine au 31 décembre 2022. Il est reconduit pour 6 ans de 2023 à 2028 avec des conditions proches des précédentes, si ce n'est l'apparition de dépenses supplémentaires dénommées « fournitures ou charges liées aux travaux exclusifs » d'un montant de 198k€. Le montant des charges passera de 398k€, réel 2021 à 578k€, prévisions 2023. En produit se trouve une recette de « Travaux exclusifs » de 152k€. Cela mériterait une explication.

Tarifs de l'eau :

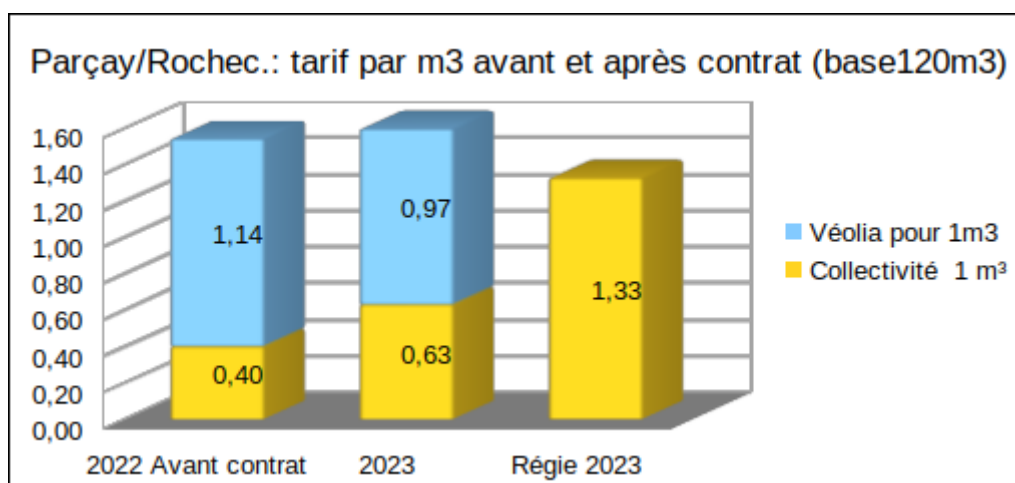

Le tarif de Veolia baisse avec le nouveau contrat car Veolia ne produit que 20 % de ce qu'il vend. La fourniture d'eau de Tours n'apparaît pas directement dans les charges de la DSP. L'abonné de Rochecorbon paye 1,60€ alors que son voisin de Tours paye 1,33€.

Les comptes annuels de résultat :

PARCAY-M/ROCHECORBON-DSP 2014/2022 Réalisation 2016-2022


09Parcay-Roch_Care2021v2_df1.ods/ ParcayRoch

df dc

Dc 30-11-23

Récapitulatif des comptes

CHARGES D'EXPLOITATION	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Contrat (*)
Frais de Personnel	160 459	123 448	131 656	99 747	94 094	90 073	131 972	114 355
Charges d'exploitation :	113 145	80 206	112 459	101 681	135 757	112 163	137 790	91 112
Autres dépenses d'exploitation	70 186	47 456	41 076	34 488	42 566	31 764	54 202	254 680
Charges de gestion	27 909	30 869	28 189	38 973	33 812	31 951	16 117	27 771
Charges pour travaux	43 004	43 060	123 679	126 324	129 004	132 183	247 228	90 074
Total des Charges	414 703	325 039	437 059	401 213	435 233	398 134	587 309	577 992
Pertes ou excédents	-2 077	80 734	-46 002	3 785	-5 873	41 888	-147 261	-54 081
							Total excédent depuis 2016	-74 806
PRODUITS D'EXPLOITATION	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Contrat
Total recettes exploitation	340 596	349 889	346 264	357 802	381 344	383 969	374 183	342 160
Total autres produits	72 030	55 884	44 793	47 196	48 016	56 053	65 865	181 751
Total des produits d'exploitation	412 626	405 773	391 057	404 998	429 360	440 022	440 048	523 911
Volume vendu M3	323 512	331 975	324 735	328 088	360 818	349 060	344 450	351 150

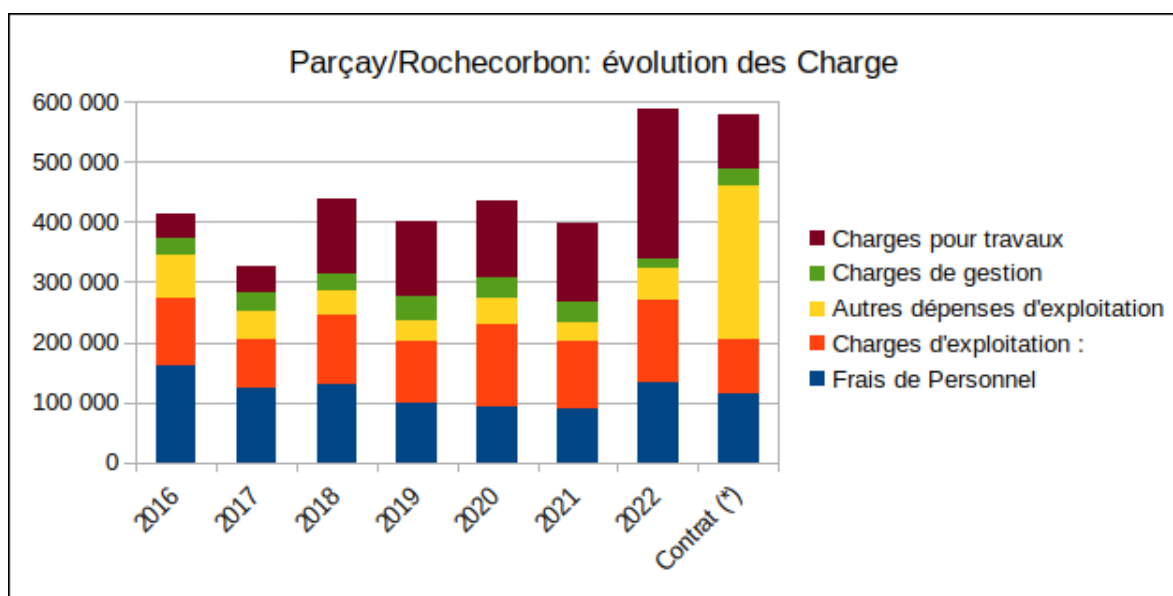

Nous observons une forte évolution des charges imputées au service en 2022, notamment les charges pour travaux. Les produits étant stables, il en résulte un déficit affiché pour l'année à - 147061€.

Les fonds travaux :

Le contrat de 2014 prévoyait un fonds « Equipements branchements » de 39272€/an. L'analyse de ce fonds révèle une différence de 107 000€ entre le solde affiché par Veolia en page 106 du RAD et le solde réel entre les dotations annoncées (330 802€) et les travaux imputés (223 132€).

Un autre fonds dit « travaux » avait été créé en 2014². Le solde annoncé correspond bien à la différence entre les dotations et les imputations :15k€.

Rappelons que 2022 étant la dernière année du contrat, le solde du fonds travaux est reversé à la collectivité s'il est positif. Qu'en est-il ?

Les tableaux détaillés des comptes financiers sont en annexe, pages 21 et 22.

² Selon le rapport Dupouet, établi à la demande de la Métropole avant le renouvellement de la DSP, c'était la contrepartie de la fourniture par Tours de 307245m3 (soit 0,265€/m³)-

4.10 DSP de Savonnières/Villandry/Druye

L'eau potable :

Les communes de Savonnières (plateau), Villandry (sud) et Druye sont alimentées par un forage au Cénomaniens « l'Audeverdière » à Savonnières, avec un traitement : déferrisation biologique , désinfection au chlore gazeux. Eau de bonne qualité selon l'ARS

Savonnières (bourg, vallée et partie du plateau et Villandry-nord et Berthenay) sont alimentés par les puits de « cave gouttière » à Villandry dans les alluvions du Cher (dénommés Ile aux Brions par l'ARS). Désinfection à l'eau de javel. Eau de bonne qualité selon l'ARS


Nouveau contrat et tarifs de l'eau

Ce contrat de DSP qui ce termine en 2022 avait commencé le 1er janvier 2003, soit 20 ans de tranquillité pour Véolia. Il y a eu 4 avenants mais aucun n'avait revu à la baisse les tarifs de l'eau, alors qu'ils étaient les plus élevés de la métropole.

Le contrat de DSP vient d'être renouvelé pour 6 ans, de 2023 à 2028. Il regroupe les communes de Ballan, Berthenay (en 2024) Druye, Savonnières et Villandry.

Renouvellement DSP Savonnières. Evolution facturation				
	2022 Avant contrat	2023	Régie 2023	Evolution 2022/2023
Abon. commune 1 an	23,30	10,00	30,00	-57,08 %
120 M3 commune	35,04	100,80	129,60	187,67 %
Collectivité 1 m³	0,49	0,92	1,33	89,92 %
Abon. Véolia 1 an	86,60	20,00	0,00	-76,91 %
120M3 Véolia	128,45	116,40	0,00	-9,38 %
Véolia 1m3	1,79	1,14	0,00	-36,57 %
Total 120m3	2,28	2,06	1,33	-9,58 %


Source :Rpqs

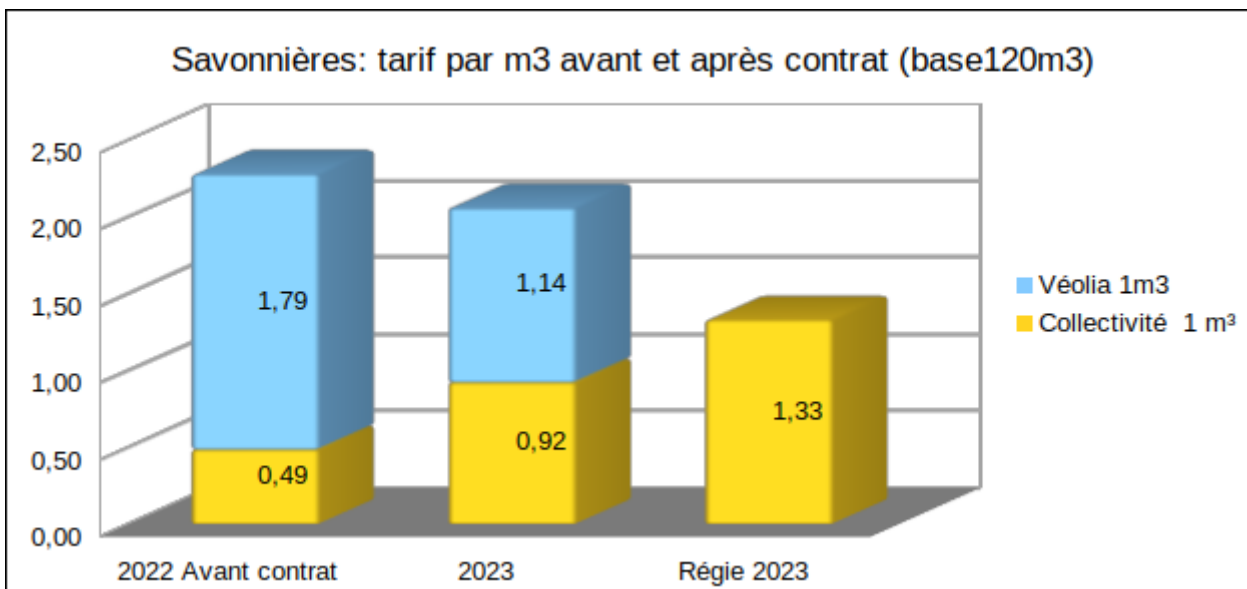

Les tarifs appliqués en 2023 avec ce nouveau contrat restent toujours les plus élevés de la métropole (2,06€), et très au dessus de ce que payent les abonnés à la régie publique (1,33€). On peut se demander pourquoi les élus de ces communes délégués à la métropole ont-ils pu accepter cela !

Les comptes annuels de résultat :

10-Savonnières-Druey-Villandry dsp 2003-2022 Réalisation 2016 à 2022						SAVONNIERES 2022		A10
10Savonnières_Care2022v1_jt1.ods/ Savonnières		30/12/99			jt dc			
Charges et des produits	Contrat	Réel 2016	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Réel 2022
CHARGES	0	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Frais de Personnel	0	112 463	109 376	119 044	73 325	79 692	79 781	100 653
Charges d'exploitation :	0	110 415	113 446	145 076	138 550	145 783	135 376	149 405
Autres dépenses d'exploitation	0	59 154	49 855	37 471	32 673	27 625	25 617	51 090
Charges de gestion	0	39 486	37 011	37 293	35 386	30 777	35 036	40 576
Charges pour travaux	0	160 720	220 946	229 933	231 416	234 943	234 960	230 838
Total des Charges	0	482 238	530 634	568 817	511 350	518 820	510 770	572 562
Pertes ou excédents	0	-15 339	-32 204	-62 123	21 730	-9 249	43 164	-2 096
Montant de la part communale (3)				Total excédent affiché depuis 2016				-56 117
PRODUITS D'EXPLOITATION	Contrat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total recettes exploitation	0	427 349	438 321	443 583	471 323	471 573	507 204	514 541
Total autres produits	0	39 550	60 109	63 111	61 757	37 998	46 730	55 925
Total des produits d'exploitation	0	466 899	498 430	506 694	533 080	509 571	553 934	570 466
Volume vendu M3	0	259 066	251 658	245 668	254 621	285 056	310 545	313 691
								Evolution vente d'eau de 2016 à 2022 : 21,09 %

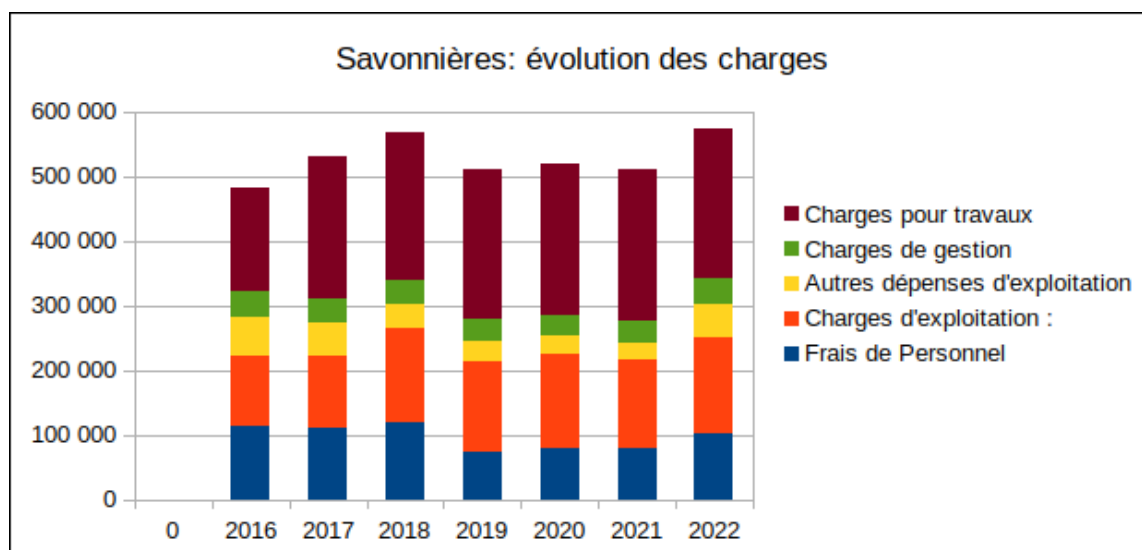

Nous observons une certaine stagnation des charges imputées au contrat, avec des hausses en 2018 et 2022, années où Veolia affiche un déficit.

Le fonds travaux :

Depuis 2017, le fonds travaux est alimenté à hauteur d'environ 200k€/an. Le solde au 31-12-2022 est de 30k€. A t-il été reversé à la collectivité comme prévu par la législation ?

Les tableaux détaillés des comptes financiers sont en annexe, pages 23 et 24.

4.11 Regroupement du contrat Ballan-Miré, Berthenay, Druey, Savonnières, Villandry.

Le 14 novembre 2022, le conseil métropolitain validait le contrat de DSP de ces communes. En 2023, les habitants de Ballan qui bénéficiaient d'un contrat bien négocié en 2014 ont vu leur tarif au m³ passer de 1,03€/m³ à 1,50€/m³, tarif justifié, selon les élus, par la mise en service d'une unité de décarbonatation (un adoucisseur géant). Les habitants de Druey, Savonnières, Villandry qui avaient un contrat négocié en 2003 par l'ex syndicat, et qui avaient le tarif le plus élevé de la métropole ont vu le tarif passer de 2,28€ à 2,06€ en 2023. Ces tarifs restent les plus élevés de la Métropole, un abonné de la régie paye 1,33€. Le rapport Veolia 2023 est attendu.

5 ANNEXES

Téléchargeables sur le site www.eau-touraine.fr